

# 前　　言

根据住房和城乡建设部《关于印发 2011 年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》(建标〔2011〕17号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,对《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145—2004 进行了修订。

本规程的主要技术内容是: 1 总则; 2 术语和符号; 3 材料; 4 设计基本规定; 5 锚固连接内力计算; 6 承载能力极限状态计算; 7 构造措施; 8 抗震设计; 9 锚固施工与验收。

本规程修订的主要技术内容是:

- 1 增加了化学锚栓的产品性能、检验方法、施工工艺等规定;
- 2 对锚栓产品的选用作出了详细的规定;
- 3 增加了群锚中锚栓使用及布置方式的规定;
- 4 补充、完善了群锚内力计算方法, 增加了群锚合力及偏心距计算方法;
- 5 增加了基材附加内力计算方法;
- 6 补充、完善了机械锚栓承载力计算方法;
- 7 增加了化学锚栓承载力计算方法;
- 8 补充、完善了锚栓构造措施、锚栓抗震设计、锚固施工与验收的有关内容;
- 9 增加了化学锚栓耐久性检验方法, 补充、完善了锚固承载力现场检验方法及评定标准;
- 10 增加了后锚固工程质量检查记录表。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文, 必须严格执行。

本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号；邮政编码：100013）。

本规程主编单位：中国建筑科学研究院

科达集团股份有限公司

本规程参编单位：国家建筑工程质量监督检验中心

天津大学建筑设计研究院

华中科技大学

慧鱼（太仓）建筑锚栓有限公司

喜利得（中国）商贸有限公司

河南省建筑科学研究院

广州市建筑材料工业研究所有限公司

本规程主要起草人员：徐福泉 王为凯 李东彬 代伟明

刘 兵 邸小坛 于敬海 赵挺生

张 智 潘相庆 韩继云 周国民

欧曙光 沙 安

本规程主要审查人员：沙志国 尤天直 白生翔 邓宗才

李景芳 林松涛 王文栋 杨建江

杨晓明 杨 志 张建荣

# 目 次

1 总则 .....	1
2 术语和符号 .....	2
2.1 术语 .....	2
2.2 符号 .....	3
3 材料 .....	7
3.1 混凝土基材 .....	7
3.2 机械锚栓 .....	7
3.3 化学锚栓 .....	8
3.4 植筋材料 .....	14
4 设计基本规定 .....	15
4.1 锚栓选用 .....	15
4.2 植筋 .....	16
4.3 锚固设计原则 .....	16
5 锚固连接内力计算 .....	21
5.1 一般规定 .....	21
5.2 群锚受拉内力计算 .....	22
5.3 群锚受剪内力计算 .....	25
5.4 基材附加内力计算 .....	29
6 承载能力极限状态计算 .....	31
6.1 机械锚栓 .....	31
6.2 化学锚栓 .....	47
6.3 植筋 .....	58
7 构造措施 .....	61
7.1 锚栓 .....	61
7.2 植筋 .....	62

8 抗震设计	64
8.1 一般规定	64
8.2 抗震承载力验算	65
8.3 抗震构造措施	67
9 锚固施工与验收	68
9.1 一般规定	68
9.2 膨胀型锚栓施工	69
9.3 扩底型锚栓施工	71
9.4 化学锚栓施工	72
9.5 植筋施工	74
9.6 质量检查与验收	75
附录 A 常用锚栓类型及破坏模式	79
附录 B 混凝土用化学锚栓检验方法	85
附录 C 锚固承载力现场检验方法及评定标准	96
附录 D 后锚固工程质量检查记录表	101
本规程用词说明	104
引用标准名录	105

# Contents

1	General Provisions .....	1
2	Terms and Symbols .....	2
2.1	Terms .....	2
2.2	Symbols .....	3
3	Materials .....	7
3.1	Concrete Base Material .....	7
3.2	Mechanical Anchor .....	7
3.3	Adhesive Anchor .....	8
3.4	Rebar and Adhesive .....	14
4	Basic Requirements for Design .....	15
4.1	Determination of Anchors .....	15
4.2	Post-installed Rebar .....	16
4.3	Principles for Design of Post-installed Fastenings .....	16
5	Static Analysis of Anchorages .....	21
5.1	General Requirements .....	21
5.2	Tension Load Acting on Anchor Group .....	22
5.3	Shear Load Acting on Anchor Group .....	25
5.4	Additional Forces of Base Material .....	29
6	Ultimate Limit State Design .....	31
6.1	Mechanical Anchor System .....	31
6.2	Adhesive Anchor System .....	47
6.3	Post-installed Rebar System .....	58
7	Detailing Requirements .....	61
7.1	Anchors .....	61
7.2	Post-installed Rebars .....	62

8	Seismic Design .....	64
8.1	Genaral Requirements .....	64
8.2	Verification for Seismic Capacity .....	65
8.3	Detailing Requirements for Seismic Design .....	67
9	Construction and Acceptance .....	68
9.1	Genaral Requirements .....	68
9.2	Expansion Anchor .....	69
9.3	Undercut Anchor .....	71
9.4	Adhesive Anchor System .....	72
9.5	Post-installed Rebar System .....	74
9.6	Quality Verification and Acceptance .....	75
Appendix A	Anchor Types and Failure Modes .....	79
Appendix B	Testing Methods for Adhesive Anchor .....	85
Appendix C	In-situ Tension Test and Acceptance Criteria for Anchors .....	96
Appendix D	Quality Verification Table for Post-installed Fastenings .....	101
	Explanation of Wording in This Specification .....	104
	List of Quoted Standards .....	105

# 1 总 则

**1.0.1** 为在混凝土结构后锚固连接设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全、适用、经济，保证质量，制定本规程。

**1.0.2** 本规程适用于以钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土为基材的后锚固连接的设计、施工及验收；不适用于以砌体、轻骨料混凝土及特种混凝土为基材的后锚固连接。

**1.0.3** 混凝土结构后锚固连接的设计、施工与验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术语和符号

### 2.1 术    语

#### 2.1.1 混凝土结构 concrete structure

以混凝土为主制成的结构，包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。

#### 2.1.2 后锚固 post-installed fastening

通过相关技术手段在已有混凝土结构上的锚固。

#### 2.1.3 锚栓 anchor

将被连接件锚固到基材上的锚固组件产品，分为机械锚栓和化学锚栓。

#### 2.1.4 机械锚栓 mechanical anchor

利用锚栓与锚孔之间的摩擦作用或锁键作用形成锚固的锚栓，按照其工作原理分为两类：扩底型锚栓、膨胀型锚栓。

#### 2.1.5 扩底型锚栓 undercut anchor

通过锚孔底部扩孔与锚栓组件之间的锁键形成锚固作用的锚栓，分为模扩底锚栓和自扩底锚栓。

#### 2.1.6 膨胀型锚栓 expansion anchor

利用膨胀件挤压锚孔孔壁形成锚固作用的锚栓，分为扭矩控制式膨胀型锚栓和位移控制式膨胀型锚栓。

#### 2.1.7 化学锚栓 adhesive anchor

由金属螺杆和锚固胶组成，通过锚固胶形成锚固作用的锚栓。化学锚栓分为普通化学锚栓和特殊倒锥形化学锚栓。

#### 2.1.8 植筋 post-installed rebar

以专用的有机或无机胶粘剂将带肋钢筋或全螺纹螺杆种植于混凝土基材中的一种后锚固连接方法。

#### 2.1.9 基材 base material

承载锚栓的母体结构，本规程指混凝土构件。

### 2.1.10 群锚 anchor group

间距不超过临界间距，共同工作的同类型、同规格的多个锚栓。

### 2.1.11 被连接件 fixture

将荷载传递到锚栓上的金属部件。

### 2.1.12 破坏模式 failure mode

荷载作用下锚固连接的破坏形式，分为锚栓钢材破坏、混凝土破坏、混合型破坏、拔出破坏、穿出破坏及界面破坏。

### 2.1.13 短期温度 short term temperature

锚栓正常使用期间短时期内温度的变化范围，通常指昼夜或冻融循环内温度变化范围。

### 2.1.14 长期温度 long term temperature

锚栓正常使用期间数周或数月内保持恒定或近似恒定的温度。

### 2.1.15 不开裂混凝土 uncracked concrete

正常使用极限状态下，考虑混凝土收缩、温度变化及支座位移的影响，锚固区混凝土受压。

### 2.1.16 开裂混凝土 cracked concrete

正常使用极限状态下，考虑混凝土收缩、温度变化及支座位移的影响，锚固区混凝土受拉。

## 2.2 符号

### 2.2.1 作用与抗力

$M$ ——弯矩；

$N$ ——轴向力；

$N_{Rd,c}$ ——混凝土锥体破坏受拉承载力设计值；

$N_{Rd,p}$ ——混合破坏受拉承载力设计值；

$N_{Rd,s}$ ——锚栓钢材破坏受拉承载力设计值；

$N_{Rd,sp}$ ——混凝土劈裂破坏受拉承载力设计值；

$N_{Rk,c}$  —— 混凝土锥体破坏受拉承载力标准值；  
 $N_{Rk,p}$  —— 混合破坏受拉承载力标准值；  
 $N_{Rk,s}$  —— 锚栓钢材破坏受拉承载力标准值；  
 $N_{Rk,sp}$  —— 混凝土劈裂破坏受拉承载力标准值；  
 $N_{sd}$  —— 拉力设计值；  
 $N_{sd}^g$  —— 群锚受拉区总拉力设计值；  
 $N_{sd}^h$  —— 群锚中拉力最大锚栓的拉力设计值；  
 $R$  —— 承载力；  
 $S$  —— 作用效应；  
 $T$  —— 扭矩；  
 $T_{inst}$  —— 按规定安装，施加于锚栓的扭矩；  
 $V$  —— 剪力；  
 $V_{Rd,c}$  —— 混凝土边缘破坏受剪承载力设计值；  
 $V_{Rd,cp}$  —— 混凝土剪撬破坏受剪承载力设计值；  
 $V_{Rd,s}$  —— 锚栓钢材破坏受剪承载力设计值；  
 $V_{Rk,c}$  —— 混凝土边缘破坏受剪承载力标准值；  
 $V_{Rk,cp}$  —— 混凝土剪撬破坏受剪承载力标准值；  
 $V_{Rk,s}$  —— 锚栓钢材破坏受剪承载力标准值；  
 $V_{sd}$  —— 剪力设计值；  
 $V_{sd}^g$  —— 群锚受剪锚栓总剪力设计值；  
 $V_{sd}^h$  —— 群锚中剪力最大锚栓的剪力设计值。

## 2.2.2 材料强度

$f_{cu,k}$  —— 混凝土立方体抗压强度标准值；  
 $f_{stk}$  —— 锚栓极限抗拉强度标准值；  
 $f_{yk}$  —— 锚栓屈服强度标准值；  
 $\tau_{Rk}$  —— 普通化学锚栓粘结强度标准值。

## 2.2.3 几何特征值

$A_{c,N}$  —— 混凝土实际锥体破坏投影面面积；  
 $A_{c,N}^0$  —— 单根锚栓受拉，混凝土理想锥体破坏投影面面积；  
 $A_{c,V}$  —— 混凝土实际边缘破坏在侧向的投影面面积；

- $A_{c,v}^0$ ——单根锚栓受剪，混凝土理想边缘破坏在侧向的投影面  
 面积；  
 $A_s$ ——锚栓应力截面面积；  
 $c$ ——锚栓与混凝土基材边缘的距离；  
 $c_{cr,N}$ ——混凝土理想锥体受拉破坏的锚栓临界边距；  
 $c_{min}$ ——不发生安装造成的混凝土劈裂破坏的锚栓边距最  
 小值；  
 $d$ ——锚栓杆、螺杆公称直径或钢筋直径；  
 $d_0$ ——化学锚栓的钻孔直径；  
 $D$ ——植筋的钻孔直径；  
 $d_f$ ——锚板孔径；  
 $d_{nom}$ ——锚栓公称外径；  
 $h$ ——混凝土基材厚度；  
 $h_{ef}$ ——锚栓有效锚固深度；  
 $h_{min}$ ——不发生安装造成的混凝土劈裂破坏的混凝土基材厚度  
 的最小值；  
 $l_f$ ——剪切荷载下，锚栓的有效长度；  
 $s$ ——锚栓之间的距离；  
 $s_{cr,N}$ ——混凝土理想锥体受拉破坏的锚栓临界间距；  
 $s_{min}$ ——不发生安装造成的混凝土劈裂破坏的锚栓间距最  
 小值；  
 $t_{fix}$ ——被连接件厚度或锚板厚度；  
 $W_{el}$ ——锚栓应力截面抵抗矩。

## 2.2.4 分项系数及计算系数

- $k$ ——地震作用下锚固承载力降低系数；  
 $\alpha$ ——化学锚栓抗拉锚固系数；  
 $\gamma$ ——化学锚栓滑移系数；  
 $\gamma_0$ ——锚固连接重要性系数；  
 $\gamma_{Re,N}$ ——混凝土锥体破坏受拉承载力分项系数；  
 $\gamma_{Re,V}$ ——混凝土边缘破坏受剪承载力分项系数；

$\gamma_{Rcp}$  —— 混凝土剪撬破坏受剪承载力分项系数；  
 $\gamma_{Rp}$  —— 混合破坏受拉承载力分项系数；  
 $\gamma_{Rs,N}$  —— 锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数；  
 $\gamma_{Rs,V}$  —— 锚栓钢材破坏受剪承载力分项系数；  
 $\gamma_{Rsp}$  —— 混凝土劈裂破坏受拉承载力分项系数；  
 $\nu_N$  —— 抗拉承载力变异系数；  
 $\psi_{a,V}$  —— 剪力角度对受剪承载力的影响系数；  
 $\psi_{ec,N}$  —— 荷载偏心对受拉承载力的影响系数；  
 $\psi_{ec,V}$  —— 荷载偏心对受剪承载力的影响系数；  
 $\psi_{h,V}$  —— 边距与混凝土基材厚度比对受剪承载力的影响系数；  
 $\psi_{h,sp}$  —— 构件厚度  $h$  对劈裂破坏受拉承载力的影响系数；  
 $\psi_{re,N}$  —— 表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力的影响系数；  
 $\psi_{re,V}$  —— 锚固区配筋对受剪承载力的影响系数；  
 $\psi_{s,N}$  —— 边距对受拉承载力的影响系数；  
 $\psi_{s,V}$  —— 边距对受剪承载力的影响系数。

## 3 材 料

### 3.1 混凝土基材

**3.1.1** 锚栓锚固基材可为钢筋混凝土、预应力混凝土或素混凝土构件。植筋锚固基材应为钢筋混凝土或预应力混凝土构件，其纵向受力钢筋的配筋率不应低于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 中规定的最小配筋率。

**3.1.2** 冻融受损混凝土、腐蚀受损混凝土、严重裂损混凝土、不密实混凝土等，不应作为锚固基材。

**3.1.3** 基材混凝土强度等级不应低于 C20，且不得高于 C60；安全等级为一级的后锚固连接，其基材混凝土强度等级不应低于 C30。

**3.1.4** 对既有混凝土结构，基材混凝土立方体抗压强度标准值宜采用检测结果推定的标准值，当原设计及验收文件有效，且结构无严重的性能退化时，可采用原设计的标准值。

### 3.2 机 械 锚 栓

**3.2.1** 机械锚栓的性能应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的有关规定，机械锚栓可按本规程附录 A 分类。

**3.2.2** 机械锚栓的材质宜为碳素钢、合金钢、不锈钢或高抗腐不锈钢，应根据环境条件及耐久性要求选用。

**3.2.3** 碳素钢和合金钢锚栓的性能等级应按所用钢材的极限抗拉强度标准值  $f_{stk}$  及屈强比  $f_{yk}/f_{stk}$  确定，相应的力学性能指标应按表 3.2.3 采用。

表 3.2.3 碳素钢及合金钢锚栓的力学性能指标

性能等级		3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8
极限抗拉强度标准值	$f_{stk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	300	400		500	600	800	
屈服强度标准值	$f_{yk}$ 或 $f_{s,0.2k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	180	240	320	300	400	480	640
伸长率	$\delta_5$ (%)	25	22	14	20	10	8	12

3.2.4 奥氏体不锈钢锚栓的性能等级应按所用钢材的极限抗拉强度标准值  $f_{stk}$  及屈服强度标准值  $f_{yk}$  确定，相应的力学性能指标应按表 3.2.4 采用。

表 3.2.4 奥氏体不锈钢锚栓的力学性能指标

性能等级	螺纹直径 (mm)	极限抗拉强度标准 值 $f_{stk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	屈服强度标准值 $f_{yk}$ 或 $f_{s,0.2k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	伸长值 $\delta$
50	$\leq 39$	500	210	0.6d
70	$\leq 24$	700	450	0.4d
80	$\leq 24$	800	600	0.3d

3.2.5 锚栓螺杆的弹性模量  $E_s$  可取为  $2.0 \times 10^5$  N/mm<sup>2</sup>。

### 3.3 化学锚栓

3.3.1 化学锚栓性能应通过螺杆和锚固胶的匹配性试验确定，不得随意更换其组成部分。

3.3.2 化学锚栓的螺杆可为普通全牙螺杆和特殊倒锥形螺杆，螺杆材质应根据环境条件及耐久性要求选用。化学锚栓可按本规程附录 A 分类。

3.3.3 化学锚栓螺杆的材质和性能等级应符合本规程第 3.2.3 条、第 3.2.4 条和第 3.2.5 条的要求。

3.3.4 化学锚栓的锚固胶应根据使用对象和现场条件选用管装式或机械注入式。机械注入式锚固胶性能应符合现行行业标准《混凝土结构工程用锚固胶》JG/T 340 的有关规定。化学锚栓的锚固胶应为改性环氧树脂类或改性乙烯基酯类材料。

**3.3.5 普通化学锚栓发生拔出破坏时的性能应按附录 B 的规定进行检验，并应符合下列规定：**

- 1 适用于开裂混凝土的普通化学锚栓应满足表 3.3.5 的锚固性能要求；**
- 2 适用于不开裂混凝土的普通化学锚栓应满足表 3.3.5 中第 2、6 项以外项目的性能要求；**
- 3 裂缝反复开合试验，循环时应采用非约束抗拉，循环结束后的破坏试验应采用约束抗拉；**
- 4 当产品说明书有适用于潮湿和明水的规定时，应进行潮湿和明水混凝土中的安装性能试验；**
- 5 最高温度测试应同时满足本规程第 3.3.8 条的要求；**
- 6 当基本抗拉性能试验用于确定锚栓的基本粘结强度时，应采用最小埋深；当基本抗拉性能试验作为表 3.3.5 第 5 项试验的参照试验时，应采用最大埋深；当基本抗拉性能试验作为表 3.3.5 第 6、7、8 和 10 项试验的参照试验时，应采用最大和最小埋深的中间值埋深；当基本抗拉性能试验作为抗震性能试验的参照试验时，应分别采用最大和最小埋深进行试验。**

**表 3.3.5 普通化学锚栓的锚固性能要求**

序号	项目	混凝土立方体抗压强度标准值 (N/mm <sup>2</sup> )	裂缝宽度 (mm)	试验型式	锚栓埋深	性能要求
1	不开裂混凝土中的基本抗拉性能	25	0	约束抗拉	—	$\gamma \geqslant 0.70, \nu_N \leqslant 0.20,$ $\tau_{Rk,ucr}^r \geqslant 6.0 \text{ N/mm}^2$
		60				
2	开裂混凝土中的基本抗拉性能	25	0.3	约束抗拉	—	$\gamma \geqslant 0.70, \nu_N \leqslant 0.20,$ $\tau_{Rk,cr}^r \geqslant 2.4 \text{ N/mm}^2$
		60				
3	抗拉临界边距	25	0	非约束抗拉	最小	$\gamma \geqslant 0.70, \nu_N \leqslant 0.20,$ 承载力平均值不低于大边距参照试验的 95%

续表 3.3.5

序号	项目	混凝土立方体抗压强度标准值 (N/mm <sup>2</sup> )	裂缝宽度 (mm)	试验型式	锚栓埋深	性能要求
4	最小边、间距	25	0	—	最小	以最小边、间距安装锚栓不造成裂缝
5	安装性能	25	0	约束抗拉	最大	$\gamma \geq 0.70, \nu_N \leq 0.30$ , 干燥混凝土中 $\alpha \geq 0.80$ , 潮湿和有明水混凝土中 $\alpha \geq 0.75$
6	裂缝反复开合	25	0.1~0.3	—	中间值	$\gamma \geq 0.70, \nu_N \leq 0.30$ , $\alpha \geq 0.90$
7	长期荷载	25	0	约束抗拉	中间值	$\gamma \geq 0.70, \nu_N \leq 0.30, \alpha \geq 0.90$ , 位移增长率趋近于零
8	冻融循环	60	0	约束抗拉	中间值	$\gamma \geq 0.70, \nu_N \leq 0.30, \alpha \geq 0.90$ , 位移增长率趋近于零
9	最高温度测试	25	0	约束抗拉	最小	$\gamma \geq 0.70, \nu_N \leq 0.20$ , 短期最高温度承载力与长期最高温度承载力之比不小于 0.80
10	安装方向测试	25	0	约束抗拉	中间值	$\gamma \geq 0.70, \nu_N \leq 0.30, \alpha \geq 0.90$

注：表中  $\tau_{Rk, ucr}^f$  为不开裂混凝土中化学锚栓粘结强度标准值， $\tau_{Rk, cr}^f$  为开裂混凝土中化学锚栓粘结强度标准值， $\gamma$  为每根化学锚栓滑移系数， $\nu_N$  为化学锚栓抗拉承载力变异系数， $\alpha$  为抗拉锚固系数，应按本规程附录 B 的规定计算。

**3.3.6 普通化学锚栓发生其他破坏模式时应按现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定进行检验。**

**3.3.7 特殊倒锥形化学锚栓的性能应按附录 B 的规定进行检验，并应符合下列规定：**

**1** 适用于开裂混凝土的特殊倒锥形化学锚栓应满足表 3.3.7 的锚固性能要求；

**2** 适用于不开裂混凝土的特殊倒锥形化学锚栓应满足表 3.3.7 中第 2、6 项以外项目的性能要求；

**3** 最小边、间距测试时，扭矩施加方法应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定；

**4** 最高温度测试应同时满足本规程第 3.3.8 条的要求；

**5** 当基本抗拉性能试验用于确定锚栓的基本承载力时，应分别采用所有埋深进行试验；当基本抗拉性能试验作为表 3.3.7 第 5 和 10 项试验的参照试验时，应采用最大埋深；当基本抗拉性能试验作为表 3.3.7 第 6 项试验的参照试验时，应采用最小埋深；当基本抗拉性能试验作为抗震性能试验的参照试验时，应分别采用最大和最小埋深进行试验。

### **3.3.8 化学锚栓最高温度适用性测试应符合下列规定：**

**1** 当产品说明书规定的最高短期温度为 40℃，最高长期温度为 24℃时，应进行最高短期温度的试验；

**2** 当产品说明书规定了更高的使用温度范围时，应按规定的使用温度范围分别进行最高长期温度和最高短期温度下的承载力试验；

**3** 最高长期温度下的承载力与常温参照试验的承载力之比小于 1 时，应按相同比例对基本抗拉性能试验得到的承载力或粘结强度标准值进行折减，确定该使用温度范围下的承载力标准值  $N_{Rk,ph}^r$  或粘结强度标准值  $\tau_{Rk,h}^r$ 。

### **3.3.9 化学锚栓耐久性应按本规程附录 B 的规定进行检验，并应符合下列规定：**

**1** 与正常气候条件下的粘结强度平均值相比，用于普通化学锚栓的锚固胶在强碱环境下的强度平均值不应下降；

**2** 与正常气候条件下的粘结强度平均值相比，用于特殊倒锥形化学锚栓的锚固胶在强碱环境下的强度平均值下降不应大于 10%。

表 3.3.7 特殊倒锥形化学锚栓的锚固性能要求

序号	项目	混凝土立方体抗压强度标准值 (N/mm <sup>2</sup> )	裂缝宽度 (mm)	安装扭矩 (N·m)	试验 型式	锚栓埋深	性能要求
1	不开裂混凝土中的基本抗拉性能	25 60	0	$T_{\text{trs}}$	非约束 抗拉	—	混凝土墙体破坏： $N_{\text{Rd},m} \geq 13.5 \sqrt{f_{\text{cu},k}} h_{\text{ef}}^{1.5}$ , $\gamma \geq 0.80$ , $\nu_N \leq 0.15$ ; 钢材破坏: $N_{t,i} > f_{y,k} A_s$ , $N_{\text{Rd},m} > f_{\text{st},k} A_s$ , $\nu_N \leq 0.10$
2	开裂混凝土中的基本抗拉性能	25 60	0.3	$T_{\text{trs}}$	半约束 抗拉	—	$N_{\text{Rd},m} \geq 9.4 \sqrt{f_{\text{cu},k}} h_{\text{ef}}^{1.5}$ , $\nu_N \leq 0.15$ , $\gamma \geq 0.7$
3	抗拉临界边距	25	0	$T_{\text{trs}}$	非约束 抗拉	最小和 最大	$\gamma \geq 0.80$ , $\nu_N \leq 0.15$ ; 承载力平均值不 低于大边距参照试验的 95%
4	最小边、间距	25	0	—	—	最小	以最小边、间距安装锚栓不造成裂缝
5	安装性能	25	0.3	$T_{\text{trs}}, 10\text{min}$ 后降低至 0.5 $T_{\text{trs}}$	非约束 抗拉	最大	$\gamma \geq 0.70$ , $\nu_N \leq 0.20$ , 下燥混凝土中 $a \geq 0.80$ , 潮湿或有明水的混凝土中 $a \geq 0.75$

续表 3.3.7

序号	项目	混凝土立方体抗压强度标准值 (N/mm <sup>2</sup> )	裂缝宽度 (mm)	安装扭矩 (N·m)	试验 型式	错台埋深	性能要求
6	裂缝反复开合	25	0.1~0.3	$T_{ins}, 10\text{min}$ 后降低至0.5 $T_{inst}$	非约束 抗拉	最小	$\gamma \geqslant 0.70, \nu_N \leqslant 0.20, \alpha \geqslant 0.90$
7	长期荷载	25	0	$T_{ins}, 10\text{min}$ 后降低至0.5 $T_{inst}$	约束 抗拉	最小	$\gamma \geqslant 0.70, \nu_N \leqslant 0.30, \alpha \geqslant 0.90$ , 位移增 长率趋近于零
8	冻融循环	60	0	$T_{ins}, 10\text{min}$ 后降低至0.5 $T_{inst}$	约束 抗拉	最小	$\gamma \geqslant 0.70, \nu_N \leqslant 0.30, \alpha \geqslant 0.90$ , 位移增 长率趋近于零
9	最高温度测试	25	0	$T_{ins}$	非约束 抗拉	最小	$\gamma \geqslant 0.80, \nu_N \leqslant 0.15$ , 短期最高温度承 载力与长期最高温度承载力之比不小 于0.80
10	安装方向测试	25	0.3	$T_{ins}, 10\text{min}$ 后降低至0.5 $T_{inst}$	非约束 抗拉	最大	$\gamma \geqslant 0.70, \nu_N \leqslant 0.20, \alpha \geqslant 0.90$

注: 表中  $N_{F_{0,i}}^r$  为特殊倒链形化学锚栓基本抗拉性能试验的抗拉承载力平均值,  $N_{1,i}$  为第  $i$  个特殊倒链形化学锚栓的滑移荷载,  $\gamma$  为化  
学锚栓滑移系数,  $\nu_N$  为化学锚栓抗拉承载力变异系数,  $\alpha$  为抗拉锚固系数, 应按本规程附录 B 计算。

**3.3.10** 采用化学锚栓的混凝土结构，其锚固区基材的长期使用温度不应高于 50℃；处于特殊环境的混凝土结构采用化学锚栓时，除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外，尚应采用耐环境因素作用的锚固胶并按专门的工艺要求施工。

### 3.4 植 筋 材 料

**3.4.1** 用于植筋的钢筋应使用热轧带肋钢筋或全螺纹螺杆，不得使用光圆钢筋和锚入部位无螺纹的螺杆。

**3.4.2** 用于植筋的热轧带肋钢筋宜采用 HRB400 级，其质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2 的要求，钢筋的强度指标应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定采用。

**3.4.3** 用于植筋的全螺纹螺杆钢材等级应为 Q345 级，其质量应分别符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591 和《碳素结构钢》GB/T 700 的规定。

**3.4.4** 用于植筋的胶粘剂按材料性质可分为有机类和无机类，胶粘剂性能应符合现行行业标准《混凝土结构工程用锚固胶》JG/T 340 的相关规定。

**3.4.5** 用于植筋的有机胶粘剂应采用改性环氧树脂类或改性乙烯基酯类材料，其固化剂不应使用乙二胺。

**3.4.6** 采用植筋的混凝土结构，其锚固区基材的长期使用温度不应高于 50℃；处于特殊环境的混凝土结构采用植筋时，除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外，尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂并按专门的工艺要求施工。

## 4 设计基本规定

### 4.1 锚栓选用

**4.1.1 锚栓应按照锚栓性能、基材性状、锚固连接的受力性质、被连接结构类型、抗震设防等要求选用。锚栓用于结构构件连接时的适用范围应符合表 4.1.1-1 的规定，用于非结构构件连接时的适用范围应符合表 4.1.1-2 的规定。**

表 4.1.1-1 锚栓用于结构构件连接时的适用范围

锚栓受力状态和设防烈度			受拉、边缘受剪和拉剪复合受力				受压、中心受剪和压剪复合受力				
			非抗震	6、7 度	8 度		$\leqslant 8$ 度				
					0.2g	0.3g					
机械锚栓	膨胀型锚栓	扭矩控制式锚栓		适用	不适用		适用				
		位移控制式锚栓			不适用						
化学锚栓	扩底型锚栓				适用	不适用	适用				
	特殊倒锥形化学锚栓				适用	不适用	适用				
	普通化学锚栓				不适用		适用				

表 4.1.1-2 锚栓用于非结构构件连接时的适用范围

锚栓受力状态			受拉、边缘受剪和拉剪复合受力（抗震设防烈度 $\leqslant 8$ 度）		受压、中心受剪和压剪复合受力（抗震设防烈度 $\leqslant 8$ 度）			
锚栓类型			生命线工程	非生命线工程	生命线工程	非生命线工程		
机械锚栓	膨胀型锚栓	扭矩控制式锚栓		适用于开裂混凝土				
		适用于不开裂混凝土		不适用	适用			
化学锚栓	位移控制式锚栓			不适用		适用		
	扩底型锚栓			适用				
	特殊倒锥形化学锚栓			适用				
	普通化学锚栓	适用于开裂混凝土		适用				
		适用于不开裂混凝土		不适用	适用			

注：1 表中受压是指锚板受压，锚栓本身不承受压力；

2 适用于开裂混凝土的锚栓是指满足开裂混凝土及裂缝反复开合下锚固性能要求的锚栓。

**4.1.2** 金属锚栓应采取和使用环境类别相适应的防腐措施。碳素钢、合金钢机械锚栓表面应进行镀锌防腐处理，电镀锌层平均厚度不应小于 $5\mu\text{m}$ ，热浸镀锌平均厚度不应小于 $45\mu\text{m}$ 。在室外环境、常年潮湿的室内环境、海边、高酸碱度的大气环境中应使用不锈钢材质的锚栓，含氯离子的环境中应使用高抗腐不锈钢。不同环境条件下适用的锚栓材质类别可按表 4.1.2 选用。

表 4.1.2 不同环境条件下适用的锚栓材质类别

环境条件	适用的锚栓材质类别
正常室内环境	碳素钢、合金钢或不锈钢
无明显的氯离子或硫化物腐蚀影响，且易修复	S30408、S30488、S32168、S32169、S30153 等不锈钢
有氯离子或硫化物腐蚀影响，且不易修复或修复代价较大	S31608、S31603、S31668、S31723、S23043 等不锈钢
暴露在氯离子或硫化物腐蚀环境	S34553、S31252 等不锈钢

## 4.2 植 筋

**4.2.1** 承重构件的植筋锚固应在计算和构造上防止混凝土破坏及拔出破坏。

**4.2.2** 植筋宜仅承受轴向力，应按照充分利用钢材强度设计值的计算模式根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 进行设计。

**4.2.3** 植筋的锚固胶性能应符合现行行业标准《混凝土结构工程用锚固胶》JG/T 340 的有关规定。安全等级为一级的后锚固连接植筋时应采用 A 级胶，安全等级为二级的后锚固连接植筋时可采用 B 级胶和无机类胶。

## 4.3 锚固设计原则

**4.3.1** 本规程采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，采用锚固承载力分项系数的设计表达式进行设计。

**4.3.2** 后锚固连接设计所采用的设计使用年限应与被连接结构的设计使用年限一致，并不宜小于30年。对化学锚栓和植筋，应定期检查其工作状态，检查的时间间隔可由设计单位确定，但第一次检查时间不应迟于10年。

**4.3.3** 根据锚固连接破坏后果的严重程度，混凝土结构后锚固连接设计应按表4.3.3的规定确定相应的安全等级，且不应低于被连接结构的安全等级。

表4.3.3 后锚固连接安全等级

安全等级	破坏后果	锚固类型
一级	很严重	重要的锚固
二级	严 重	一般的锚固

**4.3.4** 后锚固连接设计应考虑被连接结构的类型、受力状况、荷载类型及锚固连接的安全等级等因素。

**4.3.5** 后锚固连接承载力应采用下列设计表达式进行验算：

$$\text{无地震作用组合} \quad \gamma_0 S \leq R_d \quad (4.3.5-1)$$

$$\text{有地震作用组合} \quad \gamma_0 S \leq kR_d / \gamma_{RE} \quad (4.3.5-2)$$

$$R_d = R_k / \gamma_R \quad (4.3.5-3)$$

式中： $\gamma_0$ ——锚固连接重要性系数，对一级、二级锚固安全等级，应分别取不小于1.2、1.1，且不应小于被连接结构的重要性系数；对地震设计状况应取1.0；

$S$ ——承载能力极限状态下，锚固连接作用组合的效应设计值：对持久设计状况和短暂设计状况应按作用的基本组合计算；对地震设计状况应按作用的地震组合计算；

$R_d$ ——锚固承载力设计值；

$R_k$ ——锚固承载力标准值；

$k$ ——地震作用下锚固承载力降低系数，按本规程第4.3.9条取用；

$\gamma_{RE}$ ——锚固承载力抗震调整系数，取1.0；

$\gamma_R$ ——锚固承载力分项系数，按本规程第 4.3.10 条取用。

公式 (4.3.5-1) 中的  $\gamma_0 S$ ，在本规程各章中用内力设计值 ( $N_{sd}$ 、 $V_{sd}$ ) 表示。

**4.3.6** 群锚应使用同种类型、同种规格的锚栓。群锚中锚栓的布置宜符合下列规定：

1 锚栓中心距混凝土基材边缘距离  $c$  不小于  $10h_{ef}$  且不小于  $60d$  时，群锚可采用图 4.3.6-1 所示的布置方式；

2 锚栓中心距混凝土基材边缘距离  $c$  小于  $10h_{ef}$  或小于  $60d$ ，当群锚仅受拉时，可采用图 4.3.6-1 所示的布置方式；当群锚受剪时，可采用图 4.3.6-2 所示的布置方式。

其中， $h_{ef}$  为锚栓有效锚固深度， $d$  为锚栓螺杆直径。

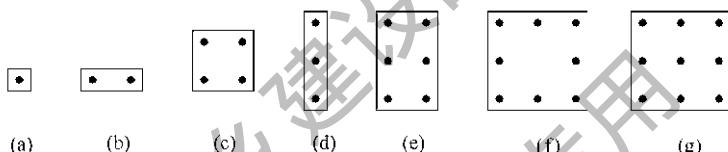


图 4.3.6-1 无边距效应或群锚受拉时锚栓布置方式

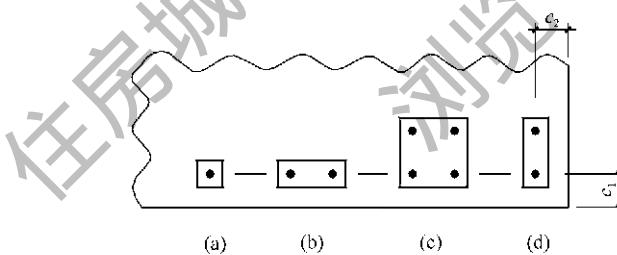


图 4.3.6-2 有边距效应且群锚受剪时锚栓布置方式

**4.3.7** 素混凝土构件及低配筋率构件的后锚固连接应按锚栓进行设计，其锚固区基材应按本规程第 5.1.3 条的规定判定为不开裂混凝土。

**4.3.8** 后锚固连接设计，应根据被连接结构类型、锚固连接受力性质及锚栓类型的不同，对其破坏模式进行控制。受拉、边缘受剪、拉剪复合受力的结构构件及生命线工程非结构构件的锚固

连接，应控制为锚栓或植筋的钢材破坏；膨胀型锚栓及扩底型锚栓锚固连接，不应发生整体拔出破坏或锚杆穿出破坏；植筋连接，不应发生混凝土基材破坏及沿胶筋界面和胶混界面的破坏。后锚固连接的破坏模式可按本规程附录 A 分类。

**4.3.9** 抗震设计时，地震作用下锚固承载力降低系数  $k$  应根据锚栓产品的认证报告确定；无认证报告时，可按表 4.3.9 采用。

表 4.3.9 地震作用下锚固承载力降低系数  $k$

破坏形态及锚栓类型		受力性质	受拉	受剪
锚栓或植筋钢材破坏			1.0	1.0
混凝土破坏	机械锚栓	扩底型锚栓	0.8	0.7
		膨胀型锚栓	0.7	0.6
	化学锚栓	特殊倒锥形化学锚栓	0.8	0.7
		普通化学锚栓	0.7	0.6
混合破坏	普通化学锚栓		0.7	—

**4.3.10** 混凝土结构后锚固连接承载力分项系数  $\gamma_R$ ，应根据锚固连接破坏类型及被连接结构类型的不同按表 4.3.10 采用。

表 4.3.10 锚固承载力分项系数  $\gamma_R$

项次	符号	被连接结构类型 锚固破坏类型	结构构件	非结构构件
1	$\gamma_{Rc,N}$	混凝土锥体受拉破坏	3.0	1.8
2	$\gamma_{Rc,V}$	混凝土边缘受剪破坏	2.5	1.5
3	$\gamma_{Rsp}$	混凝土劈裂破坏	3.0	1.8
4	$\gamma_{Rcp}$	混凝土剪撬破坏	2.5	1.5
5	$\gamma_{Rp}$	混合破坏	3.0	1.8
6	$\gamma_{Rs,N}$	锚栓钢材受拉破坏	1.3	1.2
7	$\gamma_{Rs,V}$	锚栓钢材受剪破坏	1.3	1.2

**4.3.11** 当后锚固连接受到约束、变形、温度等间接作用产生的

作用效应可能危及后锚固连接的安全和正常使用时，宜进行间接作用效应分析，并应采取可靠的构造措施和施工措施；承受疲劳荷载和冲击荷载的后锚固连接设计应进行试验验证。

**4.3.12** 处在室外条件的被连接钢构件，其锚板的锚固方式应使锚栓不出现过大交变温度应力，在使用条件下，锚栓的温度应力变幅不应大于  $100\text{N/mm}^2$ 。

**4.3.13** 后锚固连接的防火等级不应低于被连接结构的防火等级，后锚固连接的防火设计应有可靠措施并应符合国家现行有关标准的规定。

**4.3.14** 外露的后锚固连接，应有可靠的防腐措施。锚栓防腐蚀标准应高于被连接构件的防腐蚀要求。

**4.3.15** 未经技术鉴定或设计许可，不得改变后锚固连接的用途和使用环境。

## 5 锚固连接内力计算

### 5.1 一般规定

**5.1.1** 锚栓内力宜按下列基本假定进行计算：

**1** 被连接件与基材结合面受力变形后仍保持为平面，锚板平面外弯曲变形可忽略不计；

**2** 锚栓本身不传递压力，锚固连接的压力应通过被连接件的锚板直接传给基材混凝土；

**3** 群锚锚栓内力按弹性理论计算；当锚栓钢材的性能等级不大于 5.8 级且锚固破坏为锚栓钢材破坏时，可考虑塑性应力重分布计算。

**5.1.2** 锚栓内力可采用有限单元法进行计算。计算时，混凝土的材性指标可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的有关规定取用，锚栓可采用实测的荷载-变形曲线。锚板平面外弯曲变形不可忽略时，应考虑该弯曲变形的影响。

**5.1.3** 当锚固区基材满足公式 (5.1.3) 时，宜判定为不开裂混凝土，否则宜判定为开裂混凝土。

$$\sigma_L + \sigma_R \leqslant 0 \quad (5.1.3)$$

式中： $\sigma_L$ ——正常使用极限状态下，在基材结构锚固区混凝土中按荷载标准组合计算的应力值 ( $N/mm^2$ )，拉为正，压为负；当活荷载有利时，在荷载组合中不应计及；

$\sigma_R$ ——由于混凝土收缩、温度变化及支座位移等在锚固区混凝土中所产生的拉应力标准值 ( $N/mm^2$ )，若不进行精确计算，可近似取  $3N/mm^2$ 。

**5.1.4** 锚板厚度应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017 进行设计，且不宜小于锚栓直径的 0.6 倍；受拉和受

弯锚板的厚度尚宜大于锚栓间距的 1/8；外围锚栓孔至锚板边缘的距离不应小于 2 倍锚栓孔直径和 20mm。

**5.1.5** 锚栓连接的内力应按本规程第 5.2 节～第 5.4 节的规定计算；植筋连接的内力应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 承载能力极限状态的规定计算。

## 5.2 群锚受拉内力计算

**5.2.1** 轴心拉力作用下，群锚各锚栓所承受的拉力设计值应按下式计算：

$$N_{sd} = k_1 N/n \quad (5.2.1)$$

式中： $N_{sd}$ ——锚栓所承受的拉力设计值（N）；

$N$ ——总拉力设计值（N）；

$n$ ——群锚锚栓个数；

$k_1$ ——锚栓受力不均匀系数，取为 1.1。

**5.2.2** 轴心拉力与弯矩共同作用下（图 5.2.2），弹性分析时，受力最大锚栓的拉力设计值的计算应符合下列规定：

1 当满足公式（5.2.2-1）的条件时，应按公式（5.2.2-2）计算：

$$\frac{N}{n} - \frac{My_1}{\sum y_i^2} \geq 0 \quad (5.2.2-1)$$

$$N_{sd}^h = \frac{N}{n} + \frac{My_1}{\sum y_i^2} \quad (5.2.2-2)$$

2 当不满足公式（5.2.2-1）的条件时，应按下式计算：

$$N_{sd}^h = \frac{(NL + M)y'_1}{\sum y'_i^2} \quad (5.2.2-3)$$

式中： $M$ ——弯矩设计值（N·mm）；

$N_{sd}^h$ ——群锚中拉力最大锚栓的拉力设计值（N）；

$y_1$ ——锚栓 1 至群锚形心轴的垂直距离（mm）；

$y_i$ ——锚栓  $i$  至群锚形心轴的垂直距离（mm）；

$y'_1$ ——锚栓 1 至受压一侧最外排锚栓的垂直距离（mm）；

$y'_i$ ——锚栓  $i$  至受压一侧最外排锚栓的垂直距离 (mm);  
 L——轴力  $N$  作用点至受压一侧最外排锚栓的垂直距离 (mm)。

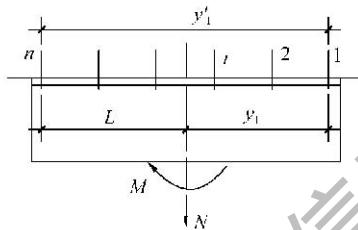


图 5.2.2 拉力和弯矩共同作用示意

**5.2.3** 部分锚栓受拉时，群锚受拉区总拉力设计值  $N_{sd}^g$  应按下列公式计算：

$$N_{sd}^g = \sum N_{si} \quad (5.2.3-1)$$

$$N_{si} = N_{sd}^h \cdot y'_i / y'_1 \quad (5.2.3-2)$$

式中： $N_{sd}^g$ ——群锚受拉区总拉力设计值 (N);

$N_{si}$ ——群锚中受拉锚栓  $i$  的拉力设计值 (N);

$N_{sd}^h$ ——群锚中受力最大锚栓的拉力设计值 (N);

$y'_1$ ——锚栓 1 至受压一侧最外排锚栓的垂直距离 (mm);

$y'_i$ ——锚栓  $i$  至受压一侧最外排锚栓的垂直距离 (mm)。

**5.2.4** 受拉锚栓合力点相对于群锚受拉锚栓重心的偏心距  $e_N$  应按下列公式计算：

1 第一种情况的群锚单向偏心受拉 (图 5.2.4-1)：

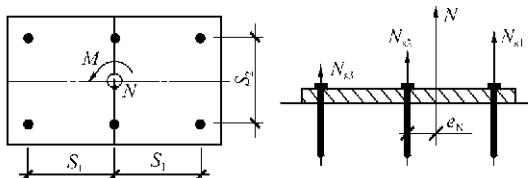


图 5.2.4-1 第一种情况的群锚单向偏心受拉示意

$$e_N = \frac{M}{N} \quad (5.2.4-1)$$

**2 第二种情况的群锚单向偏心受拉 (图 5.2.4-2):**

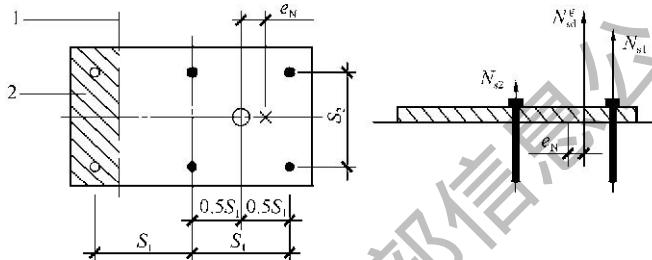


图 5.2.4-2 第二种情况的群锚单向偏心受拉示意

1—中性轴；2—混凝土受压区

$$e_N = \frac{N_{s1} - N_{s2}}{N_{sd}^g} \cdot 0.5s_1 \quad (5.2.4-2)$$

式中:  $e_N$  —— 受拉锚栓合力点相对于群锚受拉锚栓重心的偏心距 (mm);

$N_{sd}^g$  —— 群锚受拉区总拉力设计值 (N);

$N_{s1}$  —— 锚栓列 1 的拉力设计值 (N);

$N_{s2}$  —— 锚栓列 2 的拉力设计值 (N);

$s_1$  —— 群锚中沿荷载偏心方向的锚栓中心距 (mm)。

**3 群锚双向偏心受拉, 应分别按两个方向计算 (图 5.2.4-3)。**

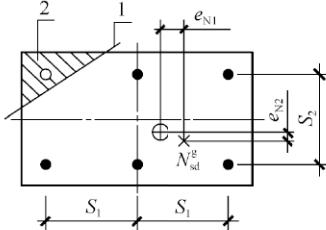


图 5.2.4-3 群锚双向偏心受拉示意

1—中性轴；2—混凝土受压区

### 5.3 群锚受剪内力计算

5.3.1 群锚中各锚栓的剪力分布应根据其破坏模式按下列规定确定：

1 钢材破坏或混凝土剪撬破坏时，应按群锚中所有锚栓均承受剪力（图 5.3.1-1）进行设计；

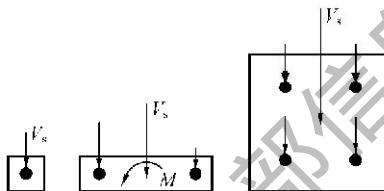


图 5.3.1-1 钢材破坏或混凝土剪撬破坏时，  
所有锚栓承受剪力示意

2 混凝土边缘破坏，剪力方向垂直于基材边缘时，应按部分锚栓承受剪力（图 5.3.1-2）进行设计；剪力方向平行于基材边缘时，应按全部锚栓承受剪力（图 5.3.1-3）进行设计。

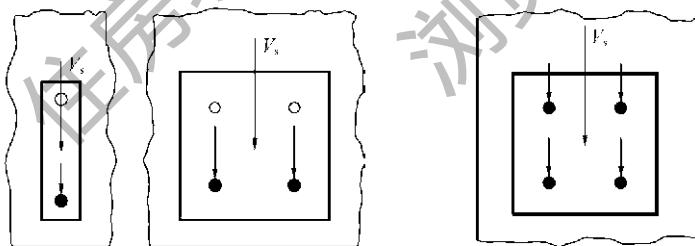


图 5.3.1-2 剪力方向垂直于  
基材边缘，部分锚栓承受剪力示意

图 5.3.1-3 剪力方向平行于  
基材边缘，全部锚栓承受剪力示意

5.3.2 剪力方向有长槽孔时，该处锚栓不应承担剪力（图 5.3.2）。

5.3.3 钢材破坏或混凝土剪撬破坏时，剪切荷载设计值  $V$  作用

下（图 5.3.3）锚栓的剪力设计值应按下列公式计算：




图 5.3.2 长槽孔处锚栓  
不承担剪力示意

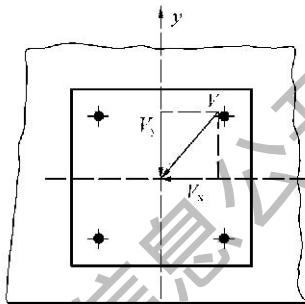


图 5.3.3 剪切荷载示意

$$V_{si,x}^V = V_x / n_x \quad (5.3.3-1)$$

$$V_{si,y}^V = V_y / n_y \quad (5.3.3-2)$$

$$V_{si}^V = \sqrt{(V_{si,x}^V)^2 + (V_{si,y}^V)^2} \quad (5.3.3-3)$$

$$V_{sd}^h = \max(V_{si}^V) \quad (5.3.3-4)$$

式中： $V_{si,x}^V$ ——锚栓  $i$  所受剪力设计值的  $x$  分量 (N)；

$V_{si,y}^V$ ——锚栓  $i$  所受剪力设计值的  $y$  分量 (N)；

$V_{si}^V$ ——锚栓  $i$  所受的剪力设计值 (N)；

$V_x$ ——剪切荷载设计值  $V$  的  $x$  分量 (N)；

$n_x$ —— $x$  方向参与受剪的锚栓数目；

$V_y$ ——剪切荷载设计值  $V$  的  $y$  分量 (N)；

$n_y$ —— $y$  方向参与受剪的锚栓数目；

$V_{sd}^h$ ——群锚中剪力最大锚栓的剪力设计值 (N)。


**5.3.4** 混凝土边缘破坏时，剪切荷载设计值  $V$  作用下，锚栓的剪力设计值应按下列公式计算（图 5.3.4）：

$$V_{si,x}^V = V_x / 4 \quad (5.3.4-1)$$

$$V_{si,y}^V = V_y / 2 \quad (5.3.4-2)$$

$$V_{si}^V = \sqrt{(V_{si,x}^V)^2 + (V_{si,y}^V)^2} \quad (5.3.4-3)$$

$$V_{sd}^h = \max(V_{si}^V) \quad (5.3.4-4)$$

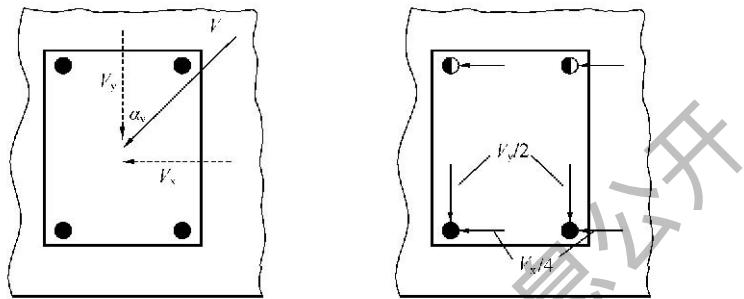

(a) 作用在群锚上的剪切荷载示意

(b) 分配到各锚栓上的剪力示意

图 5.3.4 混凝土边缘破坏时锚栓受剪示意

**5.3.5** 群锚在扭矩设计值  $T$  作用下, 各锚栓的剪力设计值应按下列公式计算 (图 5.3.5):

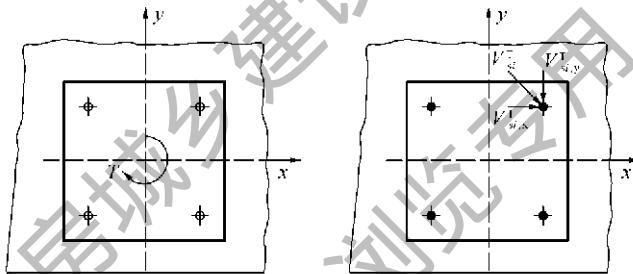


图 5.3.5 扭矩作用下锚栓受剪示意

$$V_{si,x}^T = Ty_i / (\sum x_i^2 + \sum y_i^2) \quad (5.3.5-1)$$

$$V_{si,y}^T = Tx_i / (\sum x_i^2 + \sum y_i^2) \quad (5.3.5-2)$$

$$V_{si}^T = \sqrt{(V_{si,x}^T)^2 + (V_{si,y}^T)^2} \quad (5.3.5-3)$$

$$V_{sd}^h = \max(V_{si}^T) \quad (5.3.5-4)$$

式中:  $T$ —扭矩设计值 ( $N \cdot mm$ );

$V_{si,x}^T$ —扭矩  $T$  作用下锚栓  $i$  所受剪力设计值的  $x$  分量 ( $N$ );

$V_{si,y}^T$ —扭矩  $T$  作用下锚栓  $i$  所受剪力设计值的  $y$  分量 ( $N$ );

- $V_s^T$ ——扭矩  $T$  作用下锚栓  $i$  所受的剪力设计值 (N)；  
 $x_i$ ——锚栓  $i$  至以群锚形心为原点的  $y$  坐标轴的垂直距离 (mm)；  
 $y_i$ ——锚栓  $i$  至以群锚形心为原点的  $x$  坐标轴的垂直距离 (mm)。

**5.3.6** 群锚在剪力设计值  $V$  和扭矩设计值  $T$  共同作用下 (图 5.3.6)，各锚栓的剪力设计值应按下列公式计算：

$$V_s = \sqrt{(V_{s,x}^V + V_{s,x}^T)^2 + (V_{s,y}^V + V_{s,y}^T)^2} \quad (5.3.6-1)$$

$$V_{sd}^h = \max(V_s) \quad (5.3.6-2)$$

式中： $V_s$ ——锚栓  $i$  的剪力设计值 (N)。




图 5.3.6 剪力和扭矩共同作用示意

**5.3.7** 混凝土边缘破坏时，群锚总剪力设计值  $V_{sd}^g$  应取各锚栓合力值。当锚栓剪力  $V_{s,y}$  作用方向背离混凝土边缘时 (图 5.3.7)，该剪力值可不参与计算。

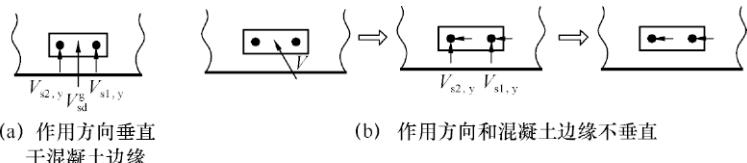


图 5.3.7 锚栓剪力作用方向背离混凝土边缘示意

**5.3.8** 混凝土边缘破坏，计算受剪锚栓合力点相对于群锚受剪锚栓重心的偏心距  $e_v$  时，作用方向背离混凝土边缘的剪力分量

可不参与计算（图 5.3.8-1、图 5.3.8-2、图 5.3.8-3）。

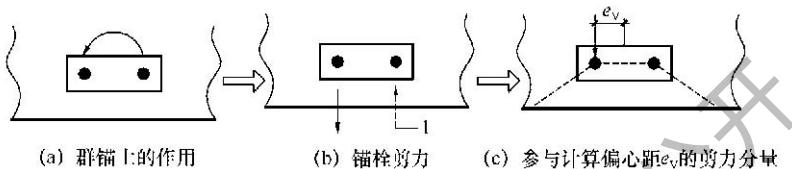


图 5.3.8-1 仅有扭矩作用示意

1—不参与计算的剪力分量

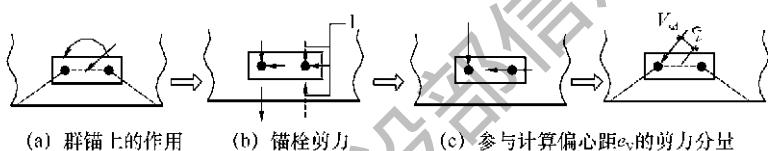


图 5.3.8-2 扭矩与剪力共同作用，  
扭矩作用的剪力分量大于剪力作用的剪力分量示意

1—不参与计算的剪力分量

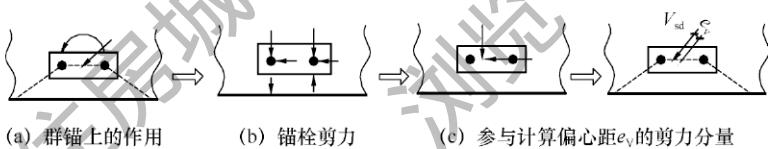


图 5.3.8-3 扭矩与剪力共同作用，  
扭矩作用的剪力分量小于剪力作用的剪力分量示意

## 5.4 基材附加内力计算

**5.4.1** 后锚固基材设计时，应考虑后锚固节点传递的荷载及锚栓在基材中产生的劈裂力对基材的不利影响。

**5.4.2** 后锚固节点传递给基材的剪力设计值  $V_{sd,a}$  应符合下式规定：

$$V_{sd,a} \leqslant 0.16 f_t b h_0 \quad (5.4.2)$$

式中： $f_t$ ——基材混凝土轴心抗拉强度设计值（N/mm<sup>2</sup>）；  
 $b$ ——构件宽度（mm）；  
 $h_0$ ——构件截面计算高度（mm）。

**5.4.3** 后锚固混凝土基材设计时，锚栓在基材中产生的劈裂力标准值  $F_{Sp,k}$  可按下列公式计算：

扭矩控制式膨胀型锚栓  $F_{Sp,k} = 1.5N_{sk}$  (5.4.3-1)

位移控制式膨胀型锚栓  $F_{Sp,k} = 2.0N_{Rd}$  (5.4.3-2)

扩底型锚栓  $F_{Sp,k} = 1.0N_{sk}$  (5.4.3-3)

化学锚栓  $F_{Sp,k} = 0.5N_{sk}$  (5.4.3-4)

式中： $N_{sk}$ ——锚栓传递的拉力标准值（N）；

$N_{Rd}$ ——锚栓受拉承载力设计值（N）。

**5.4.4** 满足下列条件之一时，可不考虑劈裂力对基材的影响：

1 锚栓位于基材受压区；

2 锚栓传递的拉力标准值  $N_{sk}$  小于 10kN；

3 对于墙板构件，锚栓传递的拉力标准值  $N_{sk}$  不大于 30kN 且在锚固区配置双向普通钢筋，横向钢筋面积不小于根据锚栓荷载计算所得纵向钢筋面积的 60%。

## 6 承载能力极限状态计算

### 6.1 机械锚栓

#### I 受拉承载力计算

6.1.1 机械锚栓受拉承载力应符合下列规定：

##### 1 单一锚栓

$$N_{sd} \leq N_{Rd,s} \quad (6.1.1-1)$$

$$N_{sd} \leq N_{Rd,c} \quad (6.1.1-2)$$

$$N_{sd} \leq N_{Rd,sp} \quad (6.1.1-3)$$

##### 2 群锚

$$N_{sd}^h \leq N_{Rd,s} \quad (6.1.1-4)$$

$$N_{sd}^g \leq N_{Rd,c} \quad (6.1.1-5)$$

$$N_{sd}^g \leq N_{Rd,sp} \quad (6.1.1-6)$$

式中： $N_{sd}$ ——单一锚栓拉力设计值（N）；

$N_{sd}^h$ ——群锚中拉力最大锚栓的拉力设计值（N）；

$N_{sd}^g$ ——群锚受拉区总拉力设计值（N）；

$N_{Rd,s}$ ——锚栓钢材破坏受拉承载力设计值（N）；

$N_{Rd,c}$ ——混凝土锥体破坏受拉承载力设计值（N）；

$N_{Rd,sp}$ ——混凝土劈裂破坏受拉承载力设计值（N）。

6.1.2 机械锚栓钢材破坏受拉承载力设计值  $N_{Rd,s}$  应按下列公式计算：

$$N_{Rd,s} = N_{Rk,s}/\gamma_{Rs,N} \quad (6.1.2-1)$$

$$N_{Rk,s} = f_{yk} A_s \quad (6.1.2-2)$$

式中： $N_{Rk,s}$ ——机械锚栓钢材破坏受拉承载力标准值（N）；

$\gamma_{Rs,N}$ ——机械锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数，按本规程表 4.3.10 采用；

$A_s$ ——机械锚栓应力截面面积 ( $\text{mm}^2$ )；

$f_{yk}$ ——机械锚栓屈服强度标准值 ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )。

**6.1.3 混凝土锥体破坏受拉承载力设计值  $N_{Rd,c}$  应按下列公式计算：**

$$N_{Rd,c} = N_{Rk,c}/\gamma_{Rc,N} \quad (6.1.3-1)$$

$$N_{Rk,c} = N_{Rk,c}^0 \frac{A_{c,N}}{A_{c,N}^0} \psi_{s,N} \psi_{re,N} \psi_{ec,N} \quad (6.1.3-2)$$

对于开裂混凝土， $N_{Rk,c}^0 = 7.0 \sqrt{f_{cu,k}} h_{ef}^{1.5}$  (6.1.3-3)

对于不开裂混凝土， $N_{Rk,c}^0 = 9.8 \sqrt{f_{cu,k}} h_{ef}^{1.5}$  (6.1.3-4)

式中： $N_{Rk,c}$ ——混凝土锥体破坏受拉承载力标准值 (N)。

$N_{Rk,c}^0$ ——单根锚栓受拉时，混凝土理想锥体破坏受拉承载力标准值 (N)。

$\gamma_{Rc,N}$ ——混凝土锥体破坏受拉承载力分项系数，按本规程表 4.3.10 采用。

$f_{cu,k}$ ——混凝土立方体抗压强度标准值 ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )。当  $f_{cu,k}$  不小于  $45\text{N}/\text{mm}^2$  且不大于  $60\text{N}/\text{mm}^2$  时，应乘以降低系数 0.95。

$h_{ef}$ ——锚栓有效锚固深度 (mm)。对于膨胀型锚栓及扩底型锚栓，为膨胀锥体与孔壁最大挤压点的深度。

$A_{c,N}^0$ ——单根锚栓受拉且无间距、边距影响时，混凝土理想锥体破坏投影面面积 ( $\text{mm}^2$ )，按本规程第 6.1.4 条的规定计算。

$A_{c,N}$ ——单根锚栓或群锚受拉时，混凝土实际锥体破坏投影面面积 ( $\text{mm}^2$ )，按本规程第 6.1.5 条的规定计算。

$\psi_{s,N}$ ——边距  $c$  对受拉承载力的影响系数，按本规程第 6.1.6 条的规定计算。

$\psi_{re,N}$ ——表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力的影响系数，按本规程第 6.1.7 条的规定

计算。

$\psi_{ec,N}$ ——荷载偏心  $e_N$  对受拉承载力的影响系数，按本规程第 6.1.8 条的规定计算。

**6.1.4** 单根锚栓受拉时，混凝土理想锥体破坏投影面面积  $A_{c,N}^0$ （图 6.1.4）应按下式计算：

$$A_{c,N}^0 = s_{cr,N}^2 \quad (6.1.4)$$

式中： $s_{cr,N}$ ——混凝土锥体破坏且无间距效应和边缘效应情况下，每根锚栓达到受拉承载力标准值的临界间距（mm），应取为  $3h_{ef}$ 。

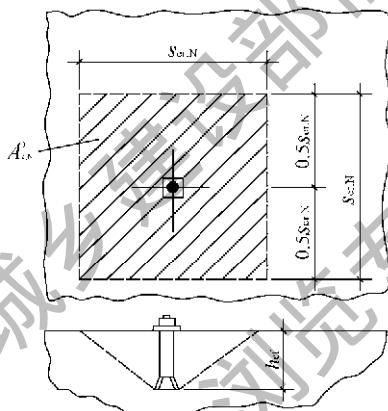


图 6.1.4 理想锥体破坏投影面面积示意

**6.1.5** 单根锚栓或群锚受拉时，混凝土实际锥体破坏投影面面积  $A_{c,N}$ ，应根据锚栓排列布置情况的不同，分别按下列公式计算：

1 单根锚栓，靠近构件边缘布置，且  $c_1$  不大于  $c_{cr,N}$  时（图 6.1.5-1）

$$A_{c,N} = (c_1 + 0.5s_{cr,N})s_{sr,N} \quad (6.1.5-1)$$

2 双栓，垂直于构件边缘布置，且  $c_1$  不大于  $c_{cr,N}$ ， $s_1$  不大于  $s_{cr,N}$  时（图 6.1.5-2）

$$A_{c,N} = (c_1 + s_1 + 0.5s_{cr,N})s_{cr,N} \quad (6.1.5-2)$$

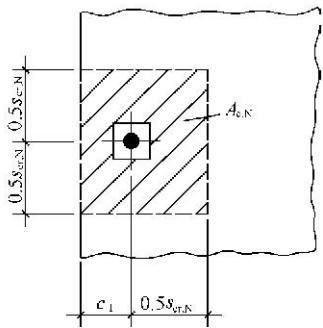


图 6.1.5-1 单栓受拉、靠近构件边缘时的计算面积示意

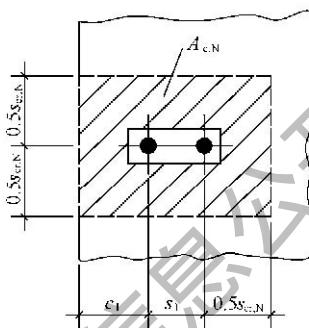


图 6.1.5-2 双栓受拉，垂直于构件边缘时的计算面积示意

**3** 双栓，平行于构件边缘布置，且  $c_2$  不大于  $c_{cr,N}$ ， $s_1$  不大于  $s_{cr,N}$  时（图 6.1.5-3）

$$A_{c,N} = (c_2 + 0.5s_{cr,N})(s_1 + s_{sr,N}) \quad (6.1.5-3)$$

**4** 四栓，位于构件角部，且  $c_1$  不大于  $c_{cr,N}$ ， $c_2$  不大于  $c_{cr,N}$ ， $s_1$  不大于  $s_{cr,N}$ ， $s_2$  不大于  $s_{sr,N}$  时（图 6.1.5-4）

$$A_{c,N} = (c_1 + s_1 + 0.5s_{cr,N})(c_2 + s_2 + 0.5s_{cr,N}) \quad (6.1.5-4)$$

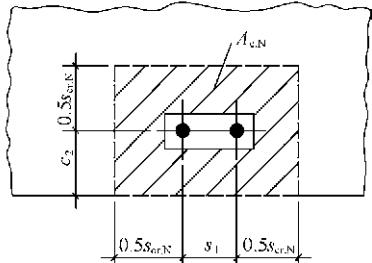


图 6.1.5-3 双栓受拉、平行于构件边缘时的计算面积示意

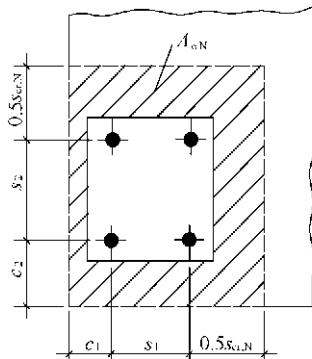


图 6.1.5-4 四栓受拉，位于构件角部的计算面积示意

式中:  $c_1$ ——方向 1 的边距 (mm);  
 $c_2$ ——方向 2 的边距 (mm);  
 $s_1$ ——方向 1 的间距 (mm);  
 $s_2$ ——方向 2 的间距 (mm);  
 $c_{cr,N}$ ——混凝土锥体破坏且无间距效应及边缘效应情况下, 每根锚栓达到受拉承载力标准值的临界边距 (mm), 应取为  $1.5h_{ef}$ 。

**6.1.6** 边距  $c$  对受拉承载力的影响系数  $\psi_{s,N}$  应按下式计算。当  $\psi_{s,N}$  的计算值大于 1.0 时, 应取 1.0。

$$\psi_{s,N} = 0.7 + 0.3 \frac{c}{c_{cr,N}} \quad (6.1.6)$$

式中:  $c$ ——边距 (mm), 有多个边距时应取最小值。

**6.1.7** 表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力的影响系数  $\psi_{re,N}$  应按下式计算。当  $\psi_{re,N}$  的计算值大于 1.0 时, 应取 1.0; 当锚固区钢筋间距  $s$  不小于 150mm 时, 或钢筋直径  $d$  不大于 10mm 且  $s$  不小于 100mm 时,  $\psi_{re,N}$  应取 1.0。

$$\psi_{re,N} = 0.5 + \frac{h_{ef}}{200} \quad (6.1.7)$$

**6.1.8** 荷载偏心对受拉承载力的影响系数  $\psi_{ec,N}$  应按下式计算。当  $\psi_{ec,N}$  的计算值大于 1.0 时, 应取 1.0; 当为双向偏心时, 应分别按两个方向计算,  $\psi_{ec,N}$  应取  $\psi_{(ec,N)1} \cdot \psi_{(ec,N)2}$ 。

$$\psi_{ec,N} = \frac{1}{1 + 2e_N/s_{cr,N}} \quad (6.1.8)$$

式中:  $e_N$ ——受拉锚栓合力点相对于群锚受拉锚栓重心的偏心距 (mm)。

**6.1.9** 群锚有三个及以上边缘且锚栓的最大边距  $c_{max}$  不大于  $c_{cr,N}$  (图 6.1.9), 计算混凝土锥体受拉破坏的受拉承载力设计值  $N_{Rd,c}$  时, 应取  $h'_{ef}$  代替  $h_{ef}$ 、 $s'_{cr,N}$  代替  $s_{cr,N}$ 、 $c'_{cr,N}$  代替  $c_{cr,N}$  用于计算  $N_{Rk,c}^0$ 、 $A_{c,N}^0$ 、 $A_{c,N}$ 、 $\psi_{s,N}$  及  $\psi_{ec,N}$ 。 $h'_{ef}$ 、 $s'_{cr,N}$  及  $c'_{cr,N}$  应按下列公式计算:

$$h'_{ef} = \max\left(\frac{c_{max}}{c_{cr,N}}h_{ef}, \frac{s_{max}}{s_{cr,N}}h_{ef}\right) \quad (6.1.9-1)$$

$$s'_{\text{cr},N} = \frac{h'_{\text{ef}}}{h_{\text{ef}}} s_{\text{cr},N} \quad (6.1.9-2)$$

$$c'_{\text{cr},N} = 0.5 s'_{\text{cr},N} \quad (6.1.9-3)$$

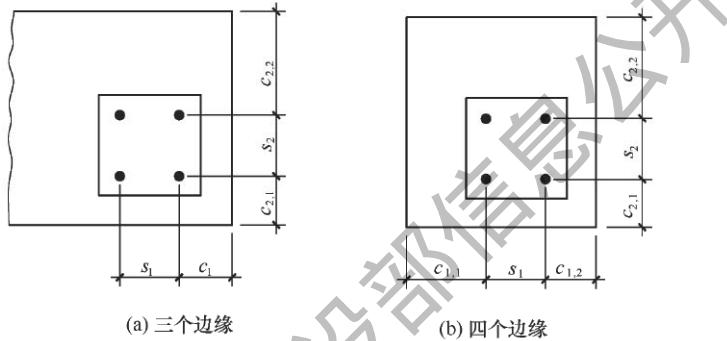


图 6.1.9 有多个边缘影响的群锚示意

**6.1.10** 锚栓安装过程中不产生劈裂破坏的最小边距  $c_{\min}$ 、最小间距  $s_{\min}$  及基材最小厚度  $h_{\min}$ ，应根据锚栓产品的认证报告确定；无认证报告时，在符合相应产品标准及本规程有关规定情况下，可按下列规定取用：

- 1  $h_{\min}$  取为  $2h_{\text{ef}}$ , 且  $h_{\min}$  不小于 100mm;
  - 2 当为膨胀型锚栓时,  $c_{\min}$  取为  $2h_{\text{ef}}$ ,  $s_{\min}$  取为  $h_{\text{ef}}$ ;
  - 3 当为扩底型锚栓时,  $c_{\min}$  取为  $h_{\text{ef}}$ ,  $s_{\min}$  取为  $h_{\text{ef}}$ 。

**6.1.11** 当满足下列条件之一时，可不考虑荷载条件下的劈裂破坏：

1  $c$  不小于  $1.5c_{cr,sp}$  且  $h$  不小于  $2h_{ef}$ 。 $c_{cr,sp}$  为基材混凝土劈裂破坏的临界边距，应根据锚栓产品的认证报告确定；无认证报告时，在符合相应产品标准及本规程有关规定情况下，扩底型锚栓可取为  $2h_{ef}$ ，膨胀型锚栓可取为  $3h_{ef}$ 。

2 采用适用于开裂混凝土的锚栓，按照开裂混凝土计算承载力，且考虑劈裂力时基材裂缝宽度不大于 0.3mm。

**6.1.12** 当不满足本规程第 6.1.11 条规定时，混凝土劈裂破坏

承载力设计值  $N_{Rd,sp}$  应按下列公式计算：

$$N_{Rd,sp} = N_{Rk,sp}/\gamma_{Rsp} \quad (6.1.12-1)$$

$$N_{Rk,sp} = \psi_{h,sp} N_{Rk,c} \quad (6.1.12-2)$$

$$\psi_{h,sp} = (h/h_{min})^{2/3} \quad (6.1.12-3)$$

式中： $N_{Rd,sp}$ ——混凝土劈裂破坏受拉承载力设计值 (N)。

$N_{Rk,sp}$ ——混凝土劈裂破坏受拉承载力标准值 (N)。

$N_{Rk,c}$ ——混凝土锥体破坏受拉承载力标准值 (N)，按本规程公式 (6.1.3-2) 计算。在  $A_{c,N}^0$ 、 $A_{c,N}$  及相关系数计算中， $s_{cr,N}$  和  $c_{cr,N}$  应分别由  $s_{cr,sp}$  和  $c_{cr,sp}$  替代， $s_{cr,sp}$  应取为  $2c_{cr,sp}$ 。

$\gamma_{Rsp}$ ——混凝土劈裂破坏受拉承载力分项系数，按本规程表 4.3.10 采用。

$\psi_{h,sp}$ ——构件厚度  $h$  对劈裂破坏受拉承载力的影响系数。

当  $\psi_{h,sp}$  的计算值大于 1.5 时，应取 1.5。

## II 受剪承载力计算

**6.1.13 机械锚栓受剪承载力应符合下列规定：**

### 1 单一锚栓

$$V_{sd} \leq V_{Rd,s} \quad (6.1.13-1)$$

$$V_{sd} \leq V_{Rd,c} \quad (6.1.13-2)$$

$$V_{sd} \leq V_{Rd,cp} \quad (6.1.13-3)$$

### 2 群锚

$$V_{sd}^h \leq V_{Rd,s} \quad (6.1.13-4)$$

$$V_{sd}^g \leq V_{Rd,c} \quad (6.1.13-5)$$

$$V_{sd}^g \leq V_{Rd,cp} \quad (6.1.13-6)$$

式中： $V_{sd}$ ——单一锚栓剪力设计值 (N)；

$V_{sd}^h$ ——群锚中剪力最大锚栓的剪力设计值 (N)；

$V_{sd}^g$ ——群锚总剪力设计值 (N)；

$V_{Rd,s}$ ——锚栓钢材破坏受剪承载力设计值 (N)；

$V_{Rd,c}$  —— 混凝土边缘破坏受剪承载力设计值 (N);

$V_{Rd,cp}$  —— 混凝土剪撬破坏受剪承载力设计值 (N)。

### 6.1.14 锚栓钢材破坏受剪承载力设计值 $V_{Rd,s}$ 应按下式计算:

$$V_{Rd,s} = V_{Rk,s} / \gamma_{Rs,V} \quad (6.1.14-1)$$

式中:  $V_{Rk,s}$  —— 锚栓钢材破坏受剪承载力标准值 (N), 应按公式 (6.1.14-2) 或公式 (6.1.14-3)、公式 (6.1.14-4) 计算确定; 对于群锚, 锚栓钢材断后伸长率不大于 8% 时,  $V_{Rk,s}$  应乘以 0.8 的降低系数。

$\gamma_{Rs,V}$  —— 锚栓钢材破坏受剪承载力分项系数, 按本规程表 4.3.10 采用。

#### 1 无杠杆臂的纯剪, $V_{Rk,s}$ 应按下式计算:

$$V_{Rk,s} = 0.5 f_{yk} A_s \quad (6.1.14-2)$$

式中:  $f_{yk}$  —— 锚栓屈服强度标准值 ( $N/mm^2$ ), 按本规程表 3.2.3 和表 3.2.4 采用;

$A_s$  —— 锚栓应力截面面积 ( $mm^2$ )。

#### 2 有杠杆臂的拉、剪复合受力, $V_{Rk,s}$ 应取按下列公式计算的 $V_{Rk,s1}$ 和 $V_{Rk,s2}$ 的较小值:

$$V_{Rk,s1} = 0.5 f_{yk} A_s \quad (6.1.14-3)$$

$$V_{Rk,s2} = \alpha_M M_{Rk,s} / l_0 \quad (6.1.14-4)$$

$$M_{Rk,s} = M_{Rk,s}^0 (1 - N_{sd}/N_{Rd,s}) \quad (6.1.14-5)$$

$$M_{Rk,s}^0 = 1.2 W_{el} f_{yk} \quad (6.1.14-6)$$

式中:  $l_0$  —— 杠杆臂计算长度 ( $mm$ ); 用垫圈和螺母压紧在混凝土基面上时 (图 6.1.14-1a),  $l_0$  取为  $l$ ; 无压紧时 (图 6.1.14-1b),  $l$  取为  $l+0.5d$ 。

$\alpha_M$  —— 被连接件约束系数; 无约束时 (图 6.1.14-2a),  $\alpha_M$  取为 1; 完全约束时 (图 6.1.14-2b),  $\alpha_M$  取为 2; 部分约束时, 根据约束刚度取值。

$M_{Rk,s}^0$  —— 单根锚栓抗弯承载力标准值 ( $N \cdot mm$ )。

$N_{sd}$  —— 单根锚栓拉力设计值 (N)。

$N_{Rd,s}$ ——单根锚栓钢材破坏受拉承载力设计值 (N)。

$W_{el}$ ——锚栓截面抵抗矩 ( $\text{mm}^3$ )。

**3** 满足下列条件时，作用于锚栓上的剪力可按无杠杆臂的纯剪计算：

- 1) 锚板为钢材，直接固定于基材上，锚板与基材间无垫层；锚板与基材间有砂浆垫层时，垫层厚度小于  $d/2$ ，砂浆抗压强度不低于  $30\text{N/mm}^2$ ；
- 2) 在锚板厚度范围内，锚板与锚栓全接触。

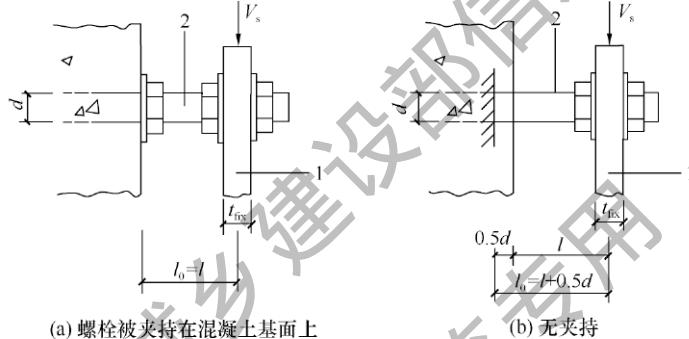


图 6.1.14-1 杠杆臂计算长度示意

1—被连接件；2—螺杆

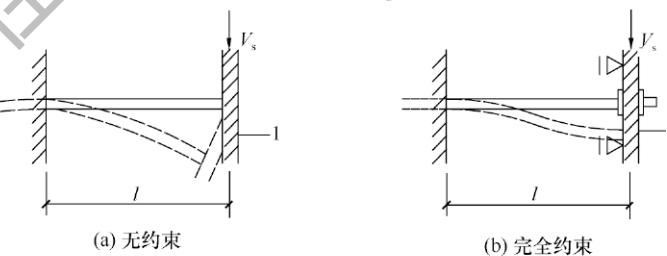


图 6.1.14-2 约束状况示意

1—被连接件

**6.1.15** 锚栓边距  $c$  不大于  $10h_{el}$  或  $c$  不大于  $60d$  时，混凝土边缘

破坏受剪承载力设计值  $V_{Rd,c}$  应按下列公式计算：

$$V_{Rd,c} = V_{Rk,c} / \gamma_{Rc,V} \quad (6.1.15-1)$$

$$V_{Rk,c} = V_{Rk,c}^0 \frac{A_{c,V}}{A_{c,V}^0} \psi_{s,V} \psi_{h,V} \psi_{a,V} \psi_{re,V} \psi_{ec,V} \quad (6.1.15-2)$$

式中： $V_{Rk,c}$ ——混凝土边缘破坏受剪承载力标准值（N）；

$\gamma_{Rc,V}$ ——混凝土边缘破坏受剪承载力分项系数，按本规程表 4.3.10 采用；

$V_{Rk,c}^0$ ——单根锚栓垂直构件边缘受剪时，混凝土理想边缘破坏受剪承载力标准值（N），按本规程 6.1.16 条的规定计算；

$A_{c,V}^0$ ——单根锚栓受剪，在无平行剪力方向的边界影响、构件厚度影响或相邻锚栓影响时，混凝土理想边缘破坏在侧向的投影面面积（ $\text{mm}^2$ ），按本规程第 6.1.17 条的规定计算；

$A_{c,V}$ ——单根锚栓或群锚受剪时，混凝土实际边缘破坏在侧向的投影面面积（ $\text{mm}^2$ ），按本规程第 6.1.18 条的规定计算；

$\psi_{s,V}$ ——边距比  $c_2/c_1$  对受剪承载力的影响系数，按本规程第 6.1.19 条的规定计算；

$\psi_{h,V}$ ——边距与厚度比  $c_1/h$  对受剪承载力的影响系数，按本规程第 6.1.20 条的规定计算；

$\psi_{a,V}$ ——剪力角度对受剪承载力的影响系数，按本规程第 6.1.21 条的规定计算；

$\psi_{ec,V}$ ——荷载偏心  $e_V$  对群锚受剪承载力的影响系数，按本规程第 6.1.22 条的规定计算；

$\psi_{re,V}$ ——锚固区配筋对受剪承载力的影响系数，按本规程第 6.1.23 条的规定取用。

**6.1.16** 单根锚栓垂直于构件边缘受剪时，混凝土理想边缘破坏的受剪承载力标准值  $V_{Rk,c}^0$  应根据锚栓产品的认证报告确定；无认证报告时，在符合相应产品标准及本规程有关规定情况下，可

按下列公式计算：

对于开裂混凝土  $V_{Rk,c}^0 = 1.35d^{\alpha}h_{ef}^{\beta}\sqrt{f_{cu,k}}c_1^{1.5}$  (6.1.16-1)

对于不开裂混凝土  $V_{Rk,c}^0 = 1.9d^{\alpha}h_{ef}^{\beta}\sqrt{f_{cu,k}}c_1^{1.5}$  (6.1.16-2)

$$\alpha = 0.1(l_f/c_1)^{0.5} \quad (6.1.16-3)$$

$$\beta = 0.1(d_{nom}/c_1)^{0.2} \quad (6.1.16-4)$$

式中： $\alpha$ ——系数；

$\beta$ ——系数；

$d_{nom}$ ——锚栓外径 (mm)；

$f_{cu,k}$ ——混凝土立方体抗压强度标准值 ( $N/mm^2$ )，当  $f_{cu,k}$  不小于  $45N/mm^2$  且不大于  $60N/mm^2$  时，应乘以降低系数 0.95；

$h_{ef}$ ——锚栓有效锚固深度 (mm)，对于膨胀型锚栓及扩底型锚栓，为膨胀锥体与孔壁最大挤压点的深度；

$c_1$ ——锚栓与混凝土基材边缘的距离 (mm)；

$l_f$ ——剪切荷载下锚栓的有效长度 (mm)， $l_f$  取为  $h_{ef}$ ，且  $l_f$  不大于  $8d$ ，对有多个套筒的锚栓， $l_f$  以认证测试数据为准，无认证数据时， $l_f$  取基材表面至第一个套筒端部的长度 (图 6.1.16)。

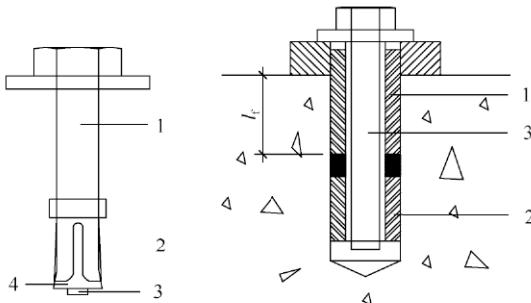


图 6.1.16 有多个套筒锚栓  $l_f$  取值示意

1—第一个套筒；2—第二个套筒；3—螺杆；4—膨胀锥

**6.1.17** 在无平行剪力方向的边界影响、构件厚度影响或相邻锚栓影响时，单根锚栓受剪混凝土理想边缘破坏侧向的投影面面积  $A_{c,v}^0$ （图 6.1.17），应按下式计算：

$$A_{c,v}^0 = 4.5c_1^2 \quad (6.1.17)$$

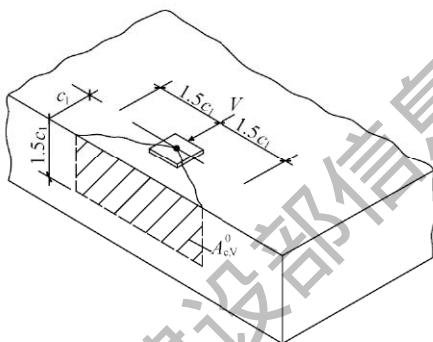


图 6.1.17 混凝土理想边缘破坏投影面积示意

**6.1.18** 单根锚栓或群锚受剪时，混凝土实际边缘破坏在侧向的投影面面积  $A_{c,v}$  应按下列公式计算：

1 单根锚栓，位于构件角部，且  $h$  大于  $1.5c_1$ 、 $c_2$  不大于  $1.5c_1$  时（图 6.1.18-1）

$$A_{c,v} = 1.5c_1(1.5c_1 + c_2) \quad (6.1.18-1)$$

2 双栓，位于构件边缘，且  $h$  不大于  $1.5c_1$ 、 $s_2$  不大于  $3c_1$  时（图 6.1.18-2）

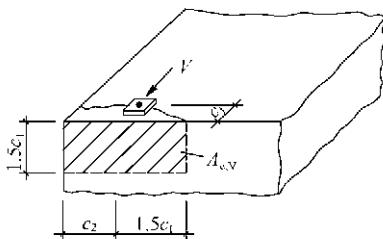


图 6.1.18-1 单栓受剪，  
位于构件角部示意

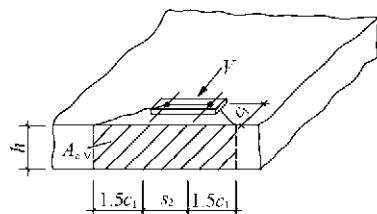


图 6.1.18-2 双栓受剪，  
位于构件边缘示意

$$A_{c,v} = (3c_1 + s_2)h \quad (6.1.18-2)$$

**3 四栓，位于构件角部，且  $h$  不大于  $1.5c_1$ 、 $s_2$  不大于  $3c_1$ 、 $c_2$  不大于  $1.5c_1$  时（图 6.1.18-3）**

$$A_{c,v} = (1.5c_1 + s_2 + c_2)h \quad (6.1.18-3)$$

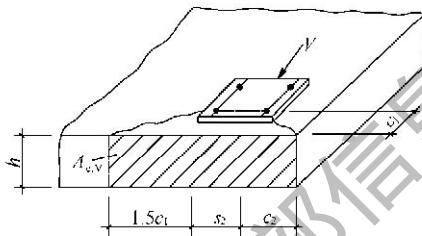


图 6.1.18-3 四栓受剪，位于构件角部示意

**6.1.19 边距比  $c_2/c_1$  对受剪承载力的影响系数  $\psi_{s,v}$  应按下式计算。当  $\psi_{s,v}$  的计算值大于 1.0 时，应取 1.0。**

$$\psi_{s,v} = 0.7 + 0.3 \frac{c_2}{1.5c_1} \quad (6.1.19)$$

**6.1.20 边距与构件厚度比  $c_1/h$  对受剪承载力的影响系数  $\psi_{h,v}$  应按下式计算。当  $\psi_{h,v}$  的计算值小于 1.0 时，应取 1.0。**

$$\psi_{h,v} = \left( \frac{1.5c_1}{h} \right)^{1/2} \quad (6.1.20)$$

**6.1.21 剪力与垂直于构件自由边方向轴线之夹角  $\alpha_v$ （图 6.1.21）对受剪承载力的影响系数  $\psi_{a,v}$  应按下式计算。**

$$\psi_{a,v} = \sqrt{\frac{1}{(\cos\alpha_v)^2 + \left(\frac{\sin\alpha_v}{2.5}\right)^2}} \quad (6.1.21)$$

式中： $\alpha_v$ ——剪力与垂直于构件自由边方向轴线之夹角， $\alpha_v$




图 6.1.21 剪力角  $\alpha_v$  示意

不大于  $90^\circ$ 。当  $\alpha_v$  大于  $90^\circ$  时，只计算平行于边缘的剪力分量，背离混凝土基材边缘的剪力分量可不计算。

**6.1.22** 荷载偏心对群锚受剪承载力的影响系数  $\psi_{ec,v}$  应按下式计算。当  $\psi_{ec,v}$  的计算值大于 1.0 时，应取 1.0。

$$\psi_{ec,v} = \frac{1}{1 + 2e_v/3c_1} \quad (6.1.22)$$

式中： $e_v$ ——剪力合力点至受剪锚栓重心的距离（mm）。

**6.1.23** 锚固区配筋对受剪承载力的影响系数  $\psi_{re,v}$  应按下列规定取用：

1 不开裂混凝土或边缘为无筋或少筋的开裂混凝土， $\psi_{re,v}$  应取为 1.0；

2 边缘配有直径  $d$  不小于 12mm 纵筋的开裂混凝土， $\psi_{re,v}$  应取为 1.2；

3 边缘配有直径  $d$  不小于 12mm 纵筋及间距不大于 100mm 箍筋的开裂混凝土， $\psi_{re,v}$  应取为 1.4。

**6.1.24** 位于角部的群锚，应分别计算两个边缘的受剪承载力设计值，并应取两者中的较小值作为群锚的边缘受剪承载力设计值。




图 6.1.25 有多个边缘影响的锚栓示意

**6.1.25** 满足下列条件，计算锚栓边缘受剪承载力时，应分别用  $c'_1$  代替相应公式中的  $c_1$  计算  $V_{Rk,c}^0$ 、 $A_{c,v}^0$ 、 $A_{c,v}$ 、 $\phi_{s,v}$  和  $\psi_{h,v}$  值（图 6.1.25）， $c'_1$  应按式（6.1.25）计算。

- 1 后锚固基材厚度  $h$  小于  $1.5c_1$ ；
- 2 平行于剪力作用方向的锚栓边缘距  $c_{2,1}$  不大于  $1.5c_1$ 、 $c_{2,2}$  不大于  $1.5c_1$ 。

$$c'_1 = \max(c_{2,1}/1.5, c_{2,2}/1.5, h/1.5, s_{2,max}/3) \quad (6.1.25)$$

**6.1.26** 混凝土剪撬破坏受剪承载力设计值  $V_{Rd,cp}$  应按下列公式计算（图 6.1.26）：

$$V_{Rd, cp} = V_{Rk, cp} / \gamma_{Rcp} \quad (6.1.26-1)$$

$$V_{Rd, cp} = k N_{Rk, c} \quad (6.1.26-2)$$

式中： $V_{Rk, cp}$  ——混凝土剪撬破坏受剪承载力标准值（N）；

$\gamma_{Rcp}$  ——混凝土剪撬破坏受剪承载力分项系数，按本规程表 4.3.10 采用；

$k$  ——锚固深度  $h_{ef}$  对  $V_{Rk, cp}$  的影响系数。当  $h_{ef}$  小于 60mm 时， $k$  取为 1.0；当  $h_{ef}$  不小于 60mm 时， $k$  取为 2.0。


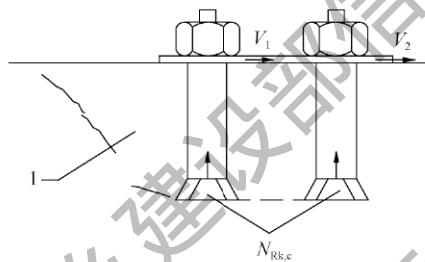



图 6.1.26 锚栓剪撬破坏示意

1—混凝土破坏锥体

**6.1.27** 混凝土剪撬破坏，群锚在剪力和扭矩作用下，各锚栓所受剪力方向相反时（图 6.1.27-1），应分别验算单根锚栓剪撬破坏承载力。



(a) 作用在群锚上的扭矩



(b) 分配到各锚栓上的剪力

图 6.1.27-1 锚栓所受剪力方向相反示意

按照本规程第 6.1.26 条的规定，计算单根锚栓混凝土锥体破坏受拉承载力标准值  $N_{Rk, c}$  时，单根锚栓混凝土实际锥体破坏

投影面面积  $A_{c,N}$  应按下列公式计算：

**1 双栓，位于构件角部，且  $c_1$  不大于  $c_{cr,N}$ 、 $c_2$  不大于  $c_{cr,N}$ 、 $s_1$  不大于  $s_{sr,N}$  时（图 6.1.27-2）**

$$A_{c,N,1} = (0.5s_{cr,N} + s_1/2) \cdot (0.5s_{cr,N} + c_2) \quad (6.1.27-1)$$

$$A_{c,N,2} = (c_1 + s_1/2) \cdot (0.5s_{cr,N} + c_2) \quad (6.1.27-2)$$

**2 四栓，无边距影响，且  $s_1$  不大于  $s_{cr,N}$ 、 $s_2$  不大于  $s_{cr,N}$  时（图 6.1.27-3）**

$$A_{c,N,1} = (0.5s_{cr,N} + s_1/2) \cdot (0.5s_{cr,N} + s_2/2) \quad (6.1.27-3)$$

$$A_{c,N,2} = A_{c,N,3} = A_{c,N,4} = A_{c,N,1} \quad (6.1.27-4)$$

式中： $c_1$ ——方向 1 的边距 (mm)；

$c_2$ ——方向 2 的边距 (mm)；

$s_1$ ——方向 1 的间距 (mm)；

$s_2$ ——方向 2 的间距 (mm)；

$c_{cr,N}$ ——混凝土锥体破坏，无间距效应及边缘效应，每根锚栓达到受拉承载力标准值的临界边距 (mm)，应取为  $1.5h_{ef}$ ；

$s_{cr,N}$ ——混凝土锥体破坏，无间距效应和边缘效应，每根锚栓达到受拉承载力标准值的临界间距 (mm)，应取为  $3h_{ef}$ 。

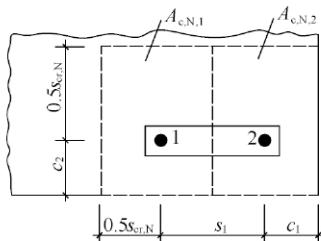


图 6.1.27-2 双栓，位于  
构件角部示意




图 6.1.27-3 四栓，无边  
距影响示意

### III 拉剪复合受力承载力计算

**6.1.28** 弹性设计时，拉剪复合受力下锚栓钢材破坏承载力应按下列公式验算：

$$\left(\frac{N_{sd}}{N_{Rd,s}}\right)^2 + \left(\frac{V_{sd}}{V_{Rd,s}}\right)^2 \leqslant 1 \quad (6.1.28-1)$$

$$N_{Rd,s} = N_{Rk,s}/\gamma_{Rs,N} \quad (6.1.28-2)$$

$$V_{Rd,s} = V_{Rk,s}/\gamma_{Rs,V} \quad (6.1.28-3)$$

式中： $N_{sd}$ ——锚栓拉力设计值（N）；

$N_{Rd,s}$ ——锚栓钢材破坏受拉承载力设计值（N）；

$V_{sd}$ ——锚栓剪力设计值（N）；

$V_{Rd,s}$ ——锚栓钢材破坏受剪承载力设计值（N）。

对于群锚，应分别用  $N_{sd}^h$ 、 $V_{sd}^h$  代替  $N_{sd}$  和  $V_{sd}$  进行计算，当  $N_{sd}^h$ 、 $V_{sd}^h$  为群锚中不同锚栓时，群锚中所有的锚栓均应计算。

**6.1.29** 弹性设计时，拉剪复合受力下混凝土破坏承载力应按下列公式验算：

$$\left(\frac{N_{sd}}{N_{Rd,c}}\right)^{1.5} + \left(\frac{V_{sd}}{V_{Rd,c}}\right)^{1.5} \leqslant 1 \quad (6.1.29-1)$$

$$N_{Rd,c} = N_{Rk,c}/\gamma_{Rc,N} \quad (6.1.29-2)$$

$$V_{Rd,c} = V_{Rk,c}/\gamma_{Rc,V} \quad (6.1.29-3)$$

式中： $N_{sd}$ ——锚栓拉力设计值（N）；

$N_{Rd,c}$ ——混凝土破坏受拉承载力设计值（N）；

$V_{sd}$ ——锚栓剪力设计值（N）；

$V_{Rd,c}$ ——混凝土破坏受剪承载力设计值（N）；

## 6.2 化学锚栓

### I 受拉承载力计算

**6.2.1** 化学锚栓受拉承载力应符合下列规定：

#### 1 单一锚栓

$$\begin{aligned} N_{sd} &\leq N_{Rd,s} & (6.2.1-1) \\ N_{sd} &\leq N_{Rd,p} & (6.2.1-2) \\ N_{sd} &\leq N_{Rd,c} & (6.2.1-3) \\ N_{sd} &\leq N_{Rd,sp} & (6.2.1-4) \end{aligned}$$

## 2 群锚

$$\begin{aligned} N_{sd}^h &\leq N_{Rd,s} & (6.2.1-5) \\ N_{sd}^g &\leq N_{Rd,p} & (6.2.1-6) \\ N_{sd}^g &\leq N_{Rd,c} & (6.2.1-7) \\ N_{sd}^g &\leq N_{Rd,sp} & (6.2.1-8) \end{aligned}$$

式中： $N_{sd}$ ——单一锚栓拉力设计值（N）；

$N_{sd}^h$ ——群锚中拉力最大锚栓的拉力设计值（N）；

$N_{sd}^g$ ——群锚受拉区总拉力设计值（N）；

$N_{Rd,s}$ ——锚栓钢材破坏受拉承载力设计值（N）；

$N_{Rd,c}$ ——混凝土锥体破坏受拉承载力设计值（N）；

$N_{Rd,p}$ ——混合破坏受拉承载力设计值（N）；

$N_{Rd,sp}$ ——混凝土劈裂破坏受拉承载力设计值（N）。

**6.2.2 普通化学锚栓承受长期荷载作用，发生混合破坏时，其受拉承载力应符合下列规定：**

### 1 单一锚栓

$$N_{sd,l} \leq 0.55N_{Rk,p}^0 / \gamma_{Rp} \quad (6.2.2-1)$$

### 2 群锚

$$N_{sd,l}^h \leq 0.55N_{Rk,p}^0 / \gamma_{Rp} \quad (6.2.2-2)$$

式中： $N_{sd,l}$ ——在长期荷载作用下，单一锚栓拉力设计值（N）；

$N_{sd,l}^h$ ——在长期荷载作用下，群锚中拉力最大锚栓的拉力设计值（N）；

$N_{Rk,p}^0$ ——无间距、边距影响时，单个锚栓的受拉承载力标准值（N），按本规程第 6.2.4 条计算；

$\gamma_{Rp}$ ——混合破坏受拉承载力分项系数，按本规程表 4.3.10 采用。

**6.2.3** 化学锚栓发生钢材破坏受拉承载力设计值  $N_{Rd,s}$  应按本规程第 6.1.2 条的规定进行计算；化学锚栓发生混凝土锥体破坏受拉承载力设计值  $N_{Rd,c}$  应按本规程第 6.1.3 条～第 6.1.9 条的规定进行计算。

**6.2.4** 普通化学锚栓发生混合破坏时，其受拉承载力设计值  $N_{Rd,p}$  应按下列公式计算：

$$N_{Rd,p} = N_{Rk,p} / \gamma_{Rp} \quad (6.2.4-1)$$

$$N_{Rk,p} = N_{Rk,p}^0 \frac{A_{p,N}}{A_{p,N}^0} \psi_{s,Np} \psi_{g,Np} \psi_{ec,Np} \psi_{re,Np} \quad (6.2.4-2)$$

$$N_{Rk,p}^0 = \pi \cdot d \cdot h_{ef} \cdot \tau_{Rk} \quad (6.2.4-3)$$

式中： $N_{Rk,p}$ ——混合破坏受拉承载力标准值 (N)；

$N_{Rk,p}^0$ ——无间距、边距影响时，单个锚栓的受拉承载力标准值 (N)；

$\gamma_{Rp}$ ——混合破坏受拉承载力分项系数，按本规程表 4.3.10 采用；

$\tau_{Rk}$ ——粘结强度标准值 ( $N/mm^2$ )，按本规程第 6.2.5 条取用；

$A_{p,N}^0$ ——无间距、边距影响时，单根锚栓受拉混凝土理想锥体破坏投影面面积 ( $mm^2$ )，按本规程第 6.2.6 条的规定计算；

$A_{p,N}$ ——单根锚栓或群锚受拉混凝土实际锥体破坏投影面面积 ( $mm^2$ )，按本规程第 6.2.7 条的规定计算；

$\psi_{s,Np}$ ——边距  $c$  对受拉承载力的影响系数，按本规程第 6.2.8 条的规定计算；

$\psi_{g,Np}$ ——群锚表面破坏对受拉承载力的影响系数，按本规程第 6.2.9 条的规定计算；

$\psi_{ec,Np}$ ——荷载偏心  $e_N$  对受拉承载力的影响系数，按本规程第 6.2.10 条的规定计算；

$\psi_{re,Np}$ ——表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载

力的影响系数，按本规程第 6.2.11 条的规定计算。

**6.2.5** 普通化学锚栓粘结强度标准值  $\tau_{Rk}$ ，对于开裂混凝土，应取为  $\tau_{Rk,cr}$ ；对于不开裂混凝土，应取为  $\tau_{Rk,ucr}$ 。 $\tau_{Rk}$  应根据锚栓产品的认证报告确定；无认证报告时，在符合相应产品标准及下列规定情况下，可按表 6.2.5 取用。

- 1 基材混凝土强度等级不低于 C25，等效养护龄期不小于  $600^{\circ}\text{C} \cdot \text{d}$ ；
- 2 普通化学锚栓安装时环境温度不低于  $10^{\circ}\text{C}$ ；
- 3 普通化学锚栓的有效锚固深度  $h_{ef}$  不大于  $20d$ 。

表 6.2.5 粘结强度标准值  $\tau_{Rk}$  ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )

安装及使用环境条件	$\tau_{Rk,cr}$	$\tau_{Rk,ucr}$
室外环境	1.3	4.0
室内环境	2.0	6.0

- 注：1 当化学锚栓上作用有长期拉力荷载时，表内数值应乘以 0.4 的折减系数；  
2 考虑地震荷载作用时， $\tau_{Rk,cr}$  应乘以 0.8 的折减系数；  
3 同时考虑长期拉力荷载与地震作用时， $\tau_{Rk,cr}$  应乘以 0.32 的折减系数；  
4 最高长期温度下的承载力与常温参照试验的承载力之比小于 1 时，应按相同比例对表内数值进行折减。

**6.2.6** 单根锚栓受拉混凝土理想锥体破坏投影面面积  $A_{p,N}^0$  应按下列公式计算（图 6.2.6）：

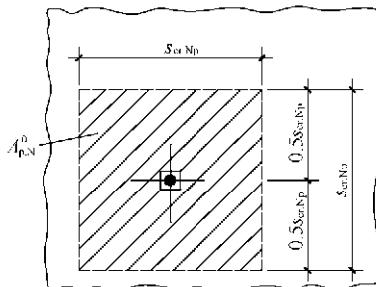


图 6.2.6 单个锚栓的影响面积  $A_{p,N}^0$  示意

$$A_{p,N}^0 = s_{cr,Np}^2 \quad (6.2.6-1)$$

$$s_{cr,Np} = 20d \left( \frac{\tau_{Rk,ucr}}{7.5} \right)^{0.5} \quad (6.2.6-2)$$

式中： $s_{cr,Np}$ ——无间距效应和边缘效应，混凝土理想锥体破坏，每根锚栓达到受拉承载力标准值的临界间距（mm）， $s_{cr,Np}$ 不应大于 $3h_{ef}$ ；  
 $\tau_{Rk,ucr}$ ——不开裂C25混凝土下普通化学锚栓粘结强度标准值（N/mm<sup>2</sup>），按本规程第6.2.5条取用。

**6.2.7** 单根锚栓或群锚受拉，混凝土实际锥体破坏投影面面积 $A_{p,N}$ ，应根据锚栓排列布置情况的不同，分别按下列公式计算：

**1** 单根锚栓，靠近构件边缘布置，且 $c_1$ 不大于 $c_{cr,Np}$ 时（图6.2.7-1）

$$A_{p,N} = (c_1 + 0.5s_{cr,Np})s_{cr,Np} \quad (6.2.7-1)$$

**2** 双栓，垂直于构件边缘布置，且 $c_1$ 不大于 $c_{cr,Np}$ 、 $s_1$ 不大于 $s_{cr,Np}$ 时（图6.2.7-2）

$$A_{p,N} = (c_1 + s_1 + 0.5s_{cr,Np})s_{cr,Np} \quad (6.2.7-2)$$

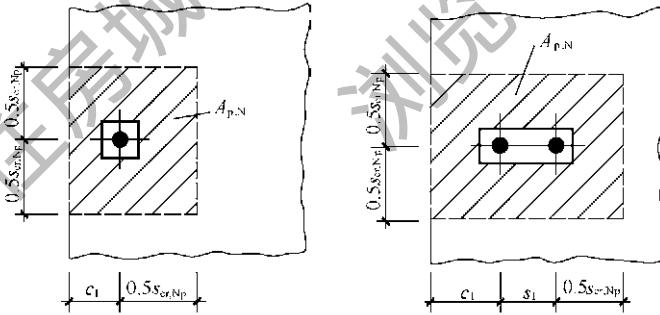


图6.2.7-1 单栓受拉、靠近构件边缘时的计算面积示意

图6.2.7-2 双栓受拉，垂直于构件边缘时的计算面积示意

**3** 双栓，平行于构件边缘布置，且 $c_2$ 不大于 $c_{cr,Np}$ 、 $s_1$ 不大于 $s_{cr,Np}$ 时（图6.2.7-3）

$$A_{p,N} = (c_2 + 0.5s_{cr,Np})(s_1 + s_{cr,Np}) \quad (6.2.7-3)$$

**4** 四栓，位于构件角部，且  $c_1$  不大于  $c_{\text{cr},N_p}$ 、 $c_2$  不大于  $c_{\text{cr},N_p}$ 、 $s_1$  不大于  $s_{\text{cr},N_p}$ 、 $s_2$  不大于  $s_{\text{cr},N_p}$  时（图 6.2.7-4）

$$A_{p,N} = (c_1 + s_1 + 0.5s_{\text{cr},N_p})(c_2 + s_2 + 0.5s_{\text{cr},N_p}) \quad (6.2.7-4)$$

式中： $c_1$ ——方向 1 的边距（mm）；

$c_2$ ——方向 2 的边距（mm）；

$s_1$ ——方向 1 的间距（mm）；

$s_2$ ——方向 2 的间距（mm）；

$c_{\text{cr},N_p}$ ——无间距效应及边缘效应，每根锚栓达到受拉承载力标准值的临界边距（mm），应取为  $0.5s_{\text{cr},N_p}$ 。

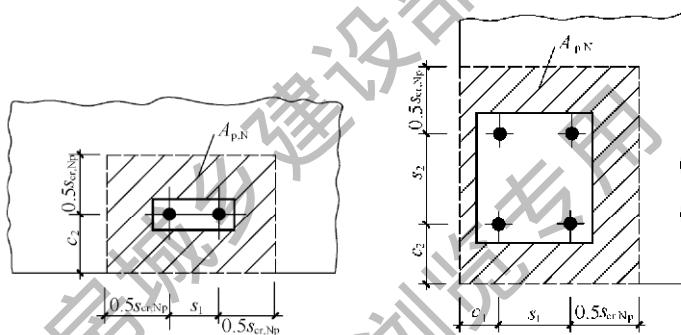


图 6.2.7-3 双栓受拉、平行于  
构件边缘时的计算面积示意

图 6.2.7-4 四栓受拉，位于  
构件角部的计算面积示意

**6.2.8** 边距  $c$  对受拉承载力的影响系数  $\psi_{s,N_p}$  应按下式计算。当  $\psi_{s,N_p}$  的计算值大于 1.0 时，应取 1.0。

$$\psi_{s,N_p} = 0.7 + 0.3 \frac{c}{c_{\text{cr},N_p}} \quad (6.2.8)$$

式中： $c$ ——边距（mm），有多个边距时应取最小值。

**6.2.9** 群锚破坏表面影响系数  $\psi_{g,N_p}$  应按下列公式计算。当  $\psi_{g,N_p}$ 、 $\psi_{g,N_p}^0$  的计算值小于 1.0 时，应取 1.0。

$$\psi_{g,N_p} = \psi_{g,N_p}^0 - \left( \frac{s}{s_{\text{cr},N_p}} \right)^{0.5} \cdot (\psi_{g,N_p}^0 - 1) \quad (6.2.9-1)$$

$$\psi_{g,N_p}^0 = \sqrt{n} - (\sqrt{n} - 1) \cdot \left( \frac{d \cdot \tau_{Rk}}{k \cdot \sqrt{h_{ef}} \cdot f_{cu}} \right)^{1.5} \quad (6.2.9-2)$$

式中:  $s$ ——锚栓间距 (mm), 当  $s_1$  和  $s_2$  不同时, 应用其平均值代替;

$n$ ——群锚锚栓数量;

$\tau_{Rk}$ ——粘结强度标准值 ( $N/mm^2$ ), 应按本规程第 6.2.5 条取用;

$k$ ——系数。开裂混凝土,  $k$  应取为 2.3; 不开裂混凝土,  $k$  应取为 3.2。

**6.2.10** 荷载偏心对受拉承载力的影响系数  $\psi_{ec,N_p}$  应按下式计算。当  $\psi_{ec,N_p}$  的计算值大于 1.0 时, 应取 1.0。当为双向偏心时,  $\psi_{ec,N_p}$  应分别按两个方向计算, 并取为  $\psi_{(ec,N_p)_1} \cdot \psi_{(ec,N_p)_2}$ 。

$$\psi_{ec,N_p} = \frac{1}{1 + 2e_N/s_{cr,N_p}} \quad (6.2.10)$$

式中:  $e_N$ ——受拉锚栓合力点相对于群锚受拉锚栓重心的偏心距 (mm)。

**6.2.11** 表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力的影响系数  $\psi_{re,N_p}$  应按下式计算。当  $\psi_{re,N_p}$  的计算值大于 1.0 时, 应取 1.0。当锚固区钢筋间距  $s$  不小于 150mm, 或钢筋直径  $d$  不大于 10mm 且  $s$  不小于 100mm 时,  $\psi_{re,N_p}$  应取 1.0。

$$\psi_{re,N_p} = 0.5 + \frac{h_{ef}}{200} \quad (6.2.11)$$

**6.2.12** 群锚有三个及以上边缘, 且锚栓的最大边距  $c_{max}$  不大于  $c_{cr,N_p}$  (图 6.2.12), 计算混合破坏受拉承载力设计值  $N_{Rd,p}$  时, 应取  $h'_{ef}$  代替  $h_{ef}$ 、 $s'_{cr,N_p}$  代替  $s_{cr,N_p}$ 、 $c'_{cr,N_p}$  代替  $c_{cr,N_p}$  用于计算  $N_{Rk,p}^0$ 、 $A_{p,N}^0$ 、 $A_{p,N}$ 、 $\psi_{s,N_p}$ 、 $\psi_{g,N_p}$  及  $\psi_{ec,N_p}$ 。 $h'_{ef}$ 、 $s'_{cr,N_p}$  及  $c'_{cr,N_p}$  应按下列公式计算:

$$h'_{ef} = \max\left(\frac{c_{max}}{c_{cr,N_p}}h_{ef}, \frac{s_{max}}{s_{cr,N_p}}h_{ef}\right) \quad (6.2.12-1)$$

$$s'_{\text{cr}, \text{Np}} = \frac{h'_{\text{ef}}}{h_{\text{ef}}} s_{\text{cr}, \text{Np}} \quad (6.2.12-2)$$

$$c'_{\text{cr}, \text{Np}} = 0.5 s'_{\text{cr}, \text{Np}} \quad (6.2.12-3)$$

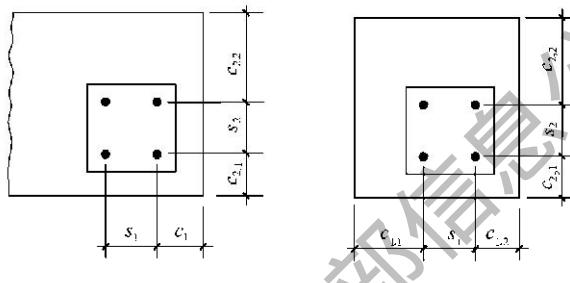


图 6.2.12 有多个边缘影响的群锚示意

**6.2.13** 锚栓安装过程中不产生劈裂破坏的最小边距  $c_{min}$ 、最小间距  $s_{min}$  及基材最小厚度  $h_{min}$ ，应根据锚栓产品的认证报告确定；无认证报告时，在符合相应产品标准及本规程有关规定情况下，可按下列规定取用：

- 1  $c_{\min}$  取为  $h_{\text{ef}}$ ;
  - 2  $s_{\min}$  取为  $h_{\text{ef}}$ ;
  - 3  $h_{\min}$  取为  $2h_{\text{ef}}$ , 且  $h_{\min}$  不应小于 100mm。

**6.2.14** 当满足下列条件之一时，可不考虑荷载条件下的劈裂破坏：

- 1  $c$  不小于  $1.5c_{\text{cr,sp}}$  且  $h$  不小于  $2h_{\min}$ ，其中  $c_{\text{cr,sp}}$  为基材混凝土  
土劈裂破坏的临界边距，取为  $2h_{\text{ef}}$ ；

2 采用适用于开裂混凝土的锚栓，按照开裂混凝土计算承载力，且考虑劈裂力时基材裂缝宽度不大于 0.3mm。

**6.2.15** 不满足本规程第 6.2.14 条规定时, 应按下列公式计算混凝土劈裂破坏承载力设计值  $N_{Rd,sp}$ :

$$N_{Rd, sp} = N_{Rk, sp} / \gamma_{Rsp} \quad (6.2.15-1)$$

$$N_{\text{Rk, sp}} = \psi_{\text{h, sp}} N_{\text{Rk, c}} \quad (6.2.15-2)$$

$$\psi_{h,sp} = (h/h_{min})^{2/3} \quad (6.2.15-3)$$

式中： $N_{Rd,sp}$ ——混凝土劈裂破坏受拉承载力设计值（N）。

$N_{Rk,sp}$ ——混凝土劈裂破坏受拉承载力标准值（N）。

$N_{Rk,c}$ ——混凝土锥体破坏受拉承载力标准值（N），按本规程公式（6.1.3-2）计算。 $A_{c,N}^0$ 、 $A_{c,N}$ 及相关系数计算中， $s_{cr,N}$ 和 $c_{cr,N}$ 应分别由 $s_{cr,sp}$ 和 $c_{cr,sp}$ 替代， $s_{cr,sp}$ 应取为 $2c_{cr,sp}$ 。

$\gamma_{Rsp}$ ——混凝土劈裂破坏受拉承载力分项系数，按本规程表4.3.10采用。

$\psi_{h,sp}$ ——构件厚度 $h$ 对劈裂承载力的影响系数。 $\psi_{h,sp}$ 的计算值不应大于 $(2h_{ef}/h_{min})^{2/3}$ 。

## II 受剪承载力计算

**6.2.16 化学锚栓受剪承载力应符合下列规定：**

### 1 单一锚栓

$$V_{sd} \leq V_{Rd,s} \quad (6.2.16-1)$$

$$V_{sd} \leq V_{Rd,c} \quad (6.2.16-2)$$

$$V_{sd} \leq V_{Rd,cp} \quad (6.2.16-3)$$

### 2 群锚

$$V_{sd}^h \leq V_{Rd,s} \quad (6.2.16-4)$$

$$V_{sd}^g \leq V_{Rd,c} \quad (6.2.16-5)$$

$$V_{sd}^g \leq V_{Rd,cp} \quad (6.2.16-6)$$

式中： $V_{sd}$ ——单一锚栓剪力设计值（N）；

$V_{sd}^h$ ——群锚中剪力最大锚栓的剪力设计值（N）；

$V_{sd}^g$ ——群锚总剪力设计值（N）；

$V_{Rd,s}$ ——锚栓钢材破坏受剪承载力设计值（N）；

$V_{Rd,c}$ ——混凝土边缘破坏受剪承载力设计值（N）；

$V_{Rd,cp}$ ——混凝土剪撬破坏受剪承载力设计值（N）。

**6.2.17 化学锚栓钢材破坏受剪承载力设计值**  $V_{Rd,s}$  **应按本规程第6.1.14条的规定计算。**

**6.2.18** 当化学锚栓边距  $c$  不大于  $10h_{ef}$  或  $c$  不大于  $60d$  时, 混凝土边缘破坏受剪承载力设计值  $V_{Rd,c}$  应按下列公式计算:

$$V_{Rd,c} = V_{Rk,c}/\gamma_{Rc,V} \quad (6.2.18-1)$$

$$V_{Rk,c} = V_{Rk,c}^0 \frac{A_{c,V}}{A_{c,V}^0} \psi_{s,V} \psi_{h,V} \psi_{a,V} \psi_{re,V} \psi_{ec,V} \quad (6.2.18-2)$$

式中:  $V_{Rk,c}$  ——混凝土边缘破坏受剪承载力标准值 (N);

$\gamma_{Rc,V}$  ——混凝土边缘破坏受剪承载力分项系数, 按本规程表 4.3.10 采用;

$V_{Rk,c}^0$  ——单根锚栓垂直构件边缘受剪的混凝土理想边缘破坏受剪承载力标准值 (N), 按本规程第 6.2.19 条规定计算;

$A_{c,V}^0$  ——无平行剪力方向的边界影响、构件厚度影响或相邻锚栓影响时, 单根锚栓受剪的混凝土理想边缘破坏在侧向的投影面面积 ( $\text{mm}^2$ ), 按本规程第 6.1.17 条的规定计算;

$A_{c,V}$  ——群锚受剪时的混凝土实际边缘破坏在侧向的投影面面积 ( $\text{mm}^2$ ), 按本规程第 6.1.18 条的规定计算;

$\psi_{s,V}$  ——边距比  $c_2/c_1$  对受剪承载力的影响系数, 按本规程第 6.1.19 条的规定计算;

$\psi_{h,V}$  ——边距与厚度比  $c_1/h$  对受剪承载力的影响系数, 按本规程第 6.1.20 条的规定计算;

$\psi_{a,V}$  ——剪力角度对受剪承载力的影响系数, 按本规程第 6.1.21 条的规定计算;

$\psi_{ec,V}$  ——荷载偏心  $e_V$  对群锚受剪承载力的影响系数, 按本规程第 6.1.22 条的规定计算;

$\psi_{re,V}$  ——锚固区配筋对受剪承载力的影响系数, 按本规程第 6.1.23 条的规定取用。

**6.2.19** 单根锚栓垂直于构件边缘受剪时, 混凝土理想边缘破坏的受剪承载力标准值  $V_{Rk,c}^0$  应根据锚栓产品的认证报告确定; 无

认证报告时，在符合相应产品标准及本规程有关规定情况下，可按下列公式计算：

$$\text{对于开裂混凝土} \quad V_{Rk,c}^0 = 1.35d^\alpha h_{ef}^\beta \sqrt{f_{cu,k}} c_1^{1.5} \quad (6.2.19-1)$$

$$\text{对于不开裂混凝土} \quad V_{Rk,c}^0 = 1.9d^\alpha h_{ef}^\beta \sqrt{f_{cu,k}} c_1^{1.5} \quad (6.2.19-2)$$

$$\alpha = 0.1(h_{ef}/c_1)^{0.5} \quad (6.2.19-3)$$

$$\beta = 0.1(d/c_1)^{0.2} \quad (6.2.19-4)$$

式中： $\alpha$ ——系数；

$\beta$ ——系数；

$d$ ——锚栓螺杆直径（mm）。

**6.2.20** 位于构件角部的群锚，应分别计算两个边缘的受剪承载力设计值，并应取两者中的较小值作为群锚的边缘受剪承载力设计值。

**6.2.21** 满足下列条件，计算锚栓边缘受剪承载力时，应分别用  $c'_1$  代替相应公式中的  $c_1$  计算  $V_{Rk,c}^0$ 、 $A_{c,V}^0$ 、 $A_{c,V}$ 、 $\psi_{s,V}$  和  $\psi_{h,V}$  值（图 6.2.21）， $c'_1$  应按式（6.2.21）计算。

- 1 后锚固基材厚度  $h$  小于  $1.5c_1$ ；
- 2 平行于剪力作用方向的锚栓边缘距  $c_{2,1}$  不大于  $1.5c_1$ 、 $c_{2,2}$  不大于  $1.5c_1$ 。

$$c'_1 = \max(c_{2,1}/1.5, c_{2,2}/1.5, h/1.5, s_{2,max}/3) \quad (6.2.21)$$

**6.2.22** 混凝土剪撬破坏时的受剪承载力设计值  $V_{Rd,cp}$ ，应按本规程第 6.1.26 条和第 6.1.27 条的规定进行计算。

对于普通化学锚栓，应根据其混合破坏受拉承载力标准值  $N_{Rk,p}$  及混凝土锥体破坏受拉承载力标准值  $N_{Rk,c}$ ，采用公式（6.1.26-1）与（6.1.26-2）分别计算混凝土剪撬破坏受剪承载力设计值，并应取二者的较小值作为普通化学锚栓混凝土剪撬破坏受剪承载力设计值  $V_{Rd,cp}$ 。




图 6.2.21 有多个边缘影响的锚栓示意

### III 拉剪复合受力承载力计算

**6.2.23** 弹性设计时，拉剪复合受力下化学锚栓的承载力设计值应按本规程第 6.1.28 条和第 6.1.29 条的规定进行计算。

## 6.3 植 筋

**6.3.1** 单根植筋锚固的锚固深度设计值和受拉承载力设计值应符合下列规定：

$$l_d \geq \psi_N \psi_{ae} l_s \quad (6.3.1-1)$$

$$N_t^b = f_y A_s \quad (6.3.1-2)$$

式中： $N_t^b$ ——植筋钢材受拉承载力设计值（N）；

$f_y$ ——植筋用钢筋的抗拉强度设计值（N/mm<sup>2</sup>）；

$A_s$ ——钢筋截面面积（mm<sup>2</sup>）；

$l_d$ ——植筋锚固深度设计值（mm）；

$l_s$ ——植筋的基本锚固深度（mm），按本规程第 6.3.2 条计算；

$\psi_N$ ——考虑各种因素对植筋受拉承载力影响而需加大锚固深度的修正系数，按本规程第 6.3.4 条计算；

$\psi_{ae}$ ——考虑植筋位移延性要求的修正系数；当混凝土强度等级不高于 C30 时，对 6 度区及 7 度区 I、II 类场地，应取 1.1；对 7 度区 III、IV 类场地及 8 度区，应取 1.25；当混凝土强度等级高于 C30 时，应取 1.0。

**6.3.2** 植筋的基本锚固深度  $l_s$  应按下式计算：

$$l_s = 0.2 \alpha_{spt} d f_y / f_{bd} \quad (6.3.2)$$

式中： $\alpha_{spt}$ ——考虑混凝土劈裂影响的计算系数。当植筋表面至构件表面的最小距离  $c$  不大于  $5d$  时，按表 6.3.2 取用；当植筋表面至构件表面的最小距离  $c$  大于  $5d$  时， $\alpha_{spt}$  应取 1.0；

$d$ ——植筋公称直径（mm）；

$f_{bd}$ ——植筋用胶粘剂的粘结强度设计值 ( $\text{N/mm}^2$ )，按本规程表 6.3.3 取用。

表 6.3.2 考虑混凝土劈裂影响的计算系数  $\alpha_{spt}$

植筋表面至构件表面的 最小距离 $c$ (mm)		25		30		35	$\geq 40$
横向钢筋	直径 $d$ (mm)	6	8 或 10	6	8 或 10	$\geq 6$	$\geq 6$
	间距 $s$ (mm)	在植筋锚固深度范围内， $s$ 不应大于 100mm					
植筋直径 $d$ (mm)	$\leq 20$	1.00		1.00		1.00	1.00
	25	1.10	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00
	32	1.25	1.15	1.15	1.10	1.10	1.05

注：在植筋锚固深度范围内横向钢筋间距  $s$  大于 100mm 时，应进行加固。

**6.3.3 构件的混凝土保护层厚度不低于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定时，植筋用胶粘剂的粘结强度设计值  $f_{bd}$  可按表 6.3.3 规定值取用。当基材混凝土强度等级大于 C30，且使用快固型胶粘剂时，表中的  $f_{bd}$  值应乘以 0.8 的折减系数。**

表 6.3.3 粘结强度设计值  $f_{bd}$  ( $\text{N/mm}^2$ )

粘结剂等级	构造条件	混凝土强度等级				
		C20	C25	C30	C40	$\geq 60$
A 级胶、B 级胶 或无机类胶	$s \geq 5d$ $c \geq 2.5d$	2.3	2.7	3.7	4.0	4.5
A 级胶	$s \geq 6d$ $c \geq 3d$	2.3	2.7	4.0	4.5	5.0
	$s \geq 7d$ $c \geq 3.5d$	2.3	2.7	4.5	5.0	5.5

注：1 表中  $s$  为植筋间距； $c$  为植筋边距；

2 表中  $f_{bd}$  值仅适用于带肋钢筋的粘结锚固。

**6.3.4 考虑各种因素对植筋受拉承载力影响的锚固深度修正系**

数  $\psi_N$  应按下式计算：

$$\psi_N = \psi_{br}\psi_W\psi_T \quad (6.3.4)$$

式中： $\psi_{br}$ ——考虑结构构件受力状态对承载力影响的系数；当为悬挑结构构件时，宜取 1.5；当为非悬挑的重要构件接长时，宜取 1.15；当为其他构件时，宜取 1.0；

$\psi_W$ ——混凝土孔壁潮湿影响系数。对耐潮湿型粘胶剂，应按产品说明书的规定值采用，且不应低于 1.1；

$\psi_T$ ——使用环境的温度影响系数。当温度  $T$  不大于 50℃ 时，应取 1.0；当温度  $T$  大于 50℃ 时，应采用耐高温胶粘剂， $\psi_T$  应由试验确定。

**6.3.5** 植筋锚固长度不满足本规程第 6.3.1 条的要求时，可按化学锚栓的有关规定进行设计。

**6.3.6** 植筋连接的锚固深度应经设计计算确定。

## 7 构造措施

### 7.1 锚栓

**7.1.1** 混凝土基材的厚度  $h$  应符合下列规定：

**1** 对于膨胀型锚栓和扩底型锚栓， $h$  不应小于  $2h_{\text{ef}}$ ，且  $h$  应大于 100mm。 $h_{\text{ef}}$  为锚栓的有效埋置深度。

**2** 对于化学锚栓， $h$  不应小于  $h_{\text{ef}} + 2d_0$ ，且  $h$  应大于 100mm。 $d_0$  为钻孔直径。

**7.1.2** 群锚锚栓最小间距  $s$  和最小边距  $c$ ，应根据锚栓产品的认证报告确定；当无认证报告时，应符合表 7.1.2 的规定。锚栓最小边距  $c$  尚不应小于最大骨料粒径的 2 倍。

表 7.1.2 锚栓最小间距  $s$  和最小边距  $c$

锚栓类型	最小间距 $s$	最小边距 $c$
位移控制式膨胀型锚栓	$6d_{\text{nom}}$	$10d_{\text{nom}}$
扭矩控制式膨胀型锚栓	$6d_{\text{nom}}$	$8d_{\text{nom}}$
扩底型锚栓	$6d_{\text{nom}}$	$6d_{\text{nom}}$
化学锚栓	$6d_{\text{nom}}$	$6d_{\text{nom}}$

注： $d_{\text{nom}}$  为锚栓外径。

**7.1.3** 锚栓不应布置在混凝土保护层中，有效锚固深度  $h_{\text{ef}}$  不应包括装饰层或抹灰层。

**7.1.4** 承重结构用的锚栓，其公称直径不应小于 12mm，锚固深度  $h_{\text{ef}}$  不应小于 60mm。

**7.1.5** 承受扭矩的群锚，应采用胶粘剂将锚板上的锚栓孔间隙填充密实。

**7.1.6** 锚板孔径  $d_f$  应满足表 7.1.6 的要求。

表 7.1.6 锚板孔径及最大间隙允许值

锚栓 $d$ 或 $d_{\text{nom}}$ (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
锚板孔径 $d_f$ (mm)	7	9	12	14	16	18	20	22	24	26	30	33
最大间隙 $[\Delta]$ (mm)	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3

7.1.7 化学锚栓的最小锚固深度应满足表 7.1.7 的要求。

表 7.1.7 化学锚栓最小锚固深度

化学锚栓直径 $d$ (mm)	最小锚固深度 (mm)
$\leq 10$	60
12	70
16	80
20	90
$\geq 24$	$4d$

## 7.2 植 筋

7.2.1 植筋的最小锚固长度  $l_{\min}$ , 对受拉钢筋, 应取  $0.3l_s$ 、 $10d$  和  $100\text{mm}$  三者之间的最大值; 对受压钢筋, 应取  $0.6l_s$ 、 $10d$  和  $100\text{mm}$  三者之间的最大值; 对悬挑构件尚应乘以 1.5 的修正系数。 $l_s$  为植筋的基本锚固深度,  $d$  为钢筋直径。

7.2.2 基材在植筋方向的最小尺寸  $h_{\min}$  应满足下式要求:

$$h_{\min} \geq l_d + 2D \quad (7.2.2)$$

式中:  $D$ ——钻孔直径, 宜按表 7.2.2 的规定取用。

表 7.2.2 钢筋直径与对应的钻孔直径

钢筋直径 $d$ (mm)	钻孔直径 $D$ (mm)	
	有机胶	无机胶
8	12	$\geq 12$
10	14	$\geq 14$
12	16	$\geq 16$

续表 7.2.2

钢筋直径 $d$ (mm)	钻孔直径 $D$ (mm)	
	有机胶	无机胶
14	18	$\geq 18$
16	20	$\geq 20$
18	22	$\geq 24$
20	25	$\geq 26$
22	28	$\geq 28$
25	32	$\geq 32$
28	35	$\geq 36$
32	40	$\geq 40$

**7.2.3** 植筋与混凝土边缘距离不宜小于  $5d$ ，且不宜小于 100mm。当植筋与混凝土边缘之间有垂直于植筋方向的横向钢筋，且横向钢筋配筋量不小于  $\phi 8@100$  或其等量截面积，植筋锚固深度范围内横向钢筋不少于 2 根时，植筋与边缘的最小距离可适当减少，但不应小于 50mm。植筋间距不应小于  $5d$ 。 $d$  为钢筋直径。

# 8 抗震设计

## 8.1 一般规定

**8.1.1** 后锚固技术适用于设防烈度 8 度及 8 度以下地区以钢筋混凝土、预应力混凝土为基材的后锚固连接。在承重结构中采用后锚固技术时宜采用植筋；设防烈度不高于 8 度（0.2g）的建筑物，可采用后扩底锚栓和特殊倒锥形化学锚栓。

**8.1.2** 抗震设防区结构构件连接时，膨胀型锚栓不应作为受拉、边缘受剪和拉剪复合受力连接件。

**8.1.3** 在抗震设防区应用的锚栓应符合下列规定：

1 应采用适用于开裂混凝土的锚栓，并应进行裂缝反复开合下锚栓承载能力检测；

2 应进行抗震性能适用检测。

**8.1.4** 机械锚栓的抗震性能应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的有关规定。

**8.1.5** 化学锚栓的抗震性能应按附录 B 的规定进行检验，并应符合下列规定：

1 抗拉锚固系数  $\alpha$  不应小于 0.80，滑移系数  $\gamma$  不应小于 0.70，抗拉承载力变异系数  $\nu_N$  不应大于 0.30；

2 剩余抗剪承载力与 C25 非开裂混凝土下基本抗剪性能试验的抗剪承载力平均值  $V_{R_{u,m}}^t$  的比值不应小于 0.80。

**8.1.6** 在抗震设防区应用植筋时应符合下列规定：

1 应进行开裂混凝土及裂缝反复开合下植筋承载能力检测，试验时植筋锚固深度应取基本锚固深度  $l_s$ ，试验方法应符合本规程附录 B 的规定，试验时所植钢筋应达到实际屈服强度；

2 应进行抗震性能适用检测，试验时植筋锚固深度应取基本锚固深度  $l_s$ ，试验方法应符合本规程附录 B 的规定，试验时所

植钢筋应达到实际屈服强度。

**8.1.7** 锚栓螺杆及植筋钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.3，且在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9%。

**8.1.8** 抗震设计的锚栓，除应符合本规程第 7 章有关规定外，宜布置在构件的受压区或不开裂区。

**8.1.9** 后锚固连接不应位于基材混凝土结构塑性铰区。

**8.1.10** 后锚固连接破坏应控制为锚栓钢材受拉延性破坏或连接构件延性破坏。

**8.1.11** 后锚固连接抗震验算时，混凝土基材应按开裂混凝土计算。

## 8.2 抗震承载力验算

**8.2.1** 锚固连接地震作用内力计算应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 进行；地震作用下锚固连接承载力的计算应根据本规程第 4.3.5 条考虑锚固承载力降低系数。

**8.2.2** 后锚固连接控制为锚栓钢材受拉延性破坏时，应满足下列要求：

### 1 单个锚栓

$$kN_{Rk,min} \geq 1.2 \frac{f_{stk}}{f_{yk}} N_{Rk,s} \quad (8.2.2-1)$$

### 群锚

$$\frac{f_{yk} N_{sk}^h}{1.2 f_{stk} N_{Rk,s}} \geq \frac{N_{sk}^g}{kN_{Rk,min}} \quad (8.2.2-2)$$

式中： $N_{Rk,s}$ ——锚栓钢材破坏受拉承载力标准值；

$N_{Rk,min}$ ——混凝土破坏受拉承载力标准值，取  $N_{Rk,c}$ 、 $N_{Rk,sp}$  和  $N_{Rk,p}$  的最小值；

$N_{sk}^h$ ——群锚中拉力最大锚栓的拉力标准值；

$N_{sk}^g$ ——群锚受拉区总拉力标准值；

$k$ ——地震作用下锚固承载力降低系数。

**2** 锚栓应具有不小于  $8d$  的延性伸长段（图 8.2.2）并应采取措施保证不发生屈曲破坏；

**3** 当锚栓采用非全螺纹螺杆且螺纹部分未采用镦粗等工艺增强时，螺杆极限抗拉强度应大于屈服强度的 1.3 倍；采用镦粗等工艺增强的螺纹长度不应计入延性伸长段。

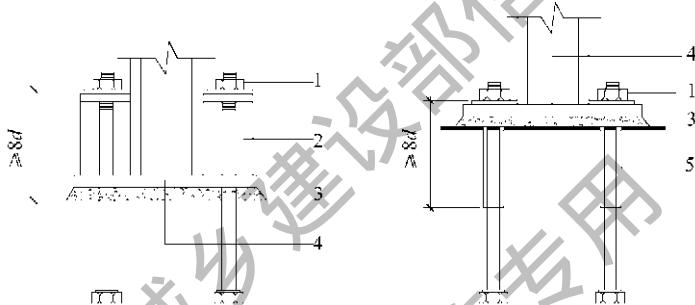


图 8.2.2 锚栓延性伸长段示意图

1—螺母；2—锚固撑脚；3—砂浆垫层；4—锚板；5—套筒

**8.2.3** 后锚固连接控制为连接构件延性破坏时，应满足下式要求：

$$\eta_b R_L \leq k R_d / \gamma_{RE} \quad (8.2.3)$$

式中： $R_L$ ——连接构件承载力设计值，应按实际结构、实际截面、实配钢筋和材料强度设计值计算的承载力设计值；

$R_d$ ——锚固承载力设计值；

$\eta_b$ ——增大系数；当抗震设防烈度分别为 6、7、8 度时， $\eta_b$  宜分别取 1.0，1.1，1.2；

$k$ ——地震作用下锚固承载力降低系数。

### 8.3 抗震构造措施

**8.3.1** 抗震锚固连接锚栓的最小有效锚固相对深度宜满足表 8.3.1 的规定；当有充分试验依据及可靠工程经验并经国家指定机构认证许可时，可不受其限制。

表 8.3.1 锚栓最小有效锚固相对深度  $h_{ef,min}/d$

锚栓类型	设防烈度	$h_{ef,min}/d$
扩底型锚栓	6	4
	7	5
	8	6
膨胀型锚栓	6	5
	7	6
	8	7
普通化学锚栓	6~8	7
特殊倒锥形化学锚栓	6~8	6

**8.3.2** 新建工程采用锚栓锚固连接时，可在锚固区预设钢筋网，钢筋直径不应小于 8mm。锚固连接根据本规程第 4.3.3 条判定为重要的锚固时，钢筋间距不应大于 100mm；一般的锚固时，钢筋间距不宜大于 150mm。

## 9 锚固施工与验收

### 9.1 一般规定

**9.1.1** 后锚固产品进场时，应按合同核对其型号、规格、数量等。锚栓或钢筋及胶粘剂的类别和规格应符合设计要求。锚栓和胶粘剂应有产品制造商提供的产品合格证书、使用说明书、检测报告或认证报告。

**9.1.2** 后锚固产品进场后，应按下列规定进行进场检验：

#### 1 外观检查

锚栓：应从每批产品中抽取 5% 且不应少于 10 套样品，检查外形尺寸、表面裂纹、锈蚀或其他局部缺陷。外形尺寸应符合产品质保书所示的尺寸范围，且表面不应有裂纹、锈蚀或其他局部缺陷。当有下列情况之一时，本批产品应逐套检查，合格者方可进入后续检验：

- 1) 当有 1 件不符合要求时，应另取双倍数量的样品重做检查，仍有 1 件不合格；
- 2) 当有 1 件表面有裂纹、锈蚀或其他局部缺陷。

胶粘剂：外观质量应无结块、分层或沉淀，胶粘剂应全数检查，合格者方可进入后续检验。

#### 2 力学性能试验

- 1) 锚栓应进行螺杆的受拉性能试验。试验时，同种规格每 5000 个为一个检验批，不足 5000 个按一个检验批计算，每批抽检 3 根。锚栓螺杆受拉性能应满足本规程第 3.2.3 条、第 3.2.4 条和第 3.2.5 条的要求。当试验结果中有一件不合格时，应加倍取样并重新试验，若仍有一件不合格，该批产品应判定为不合格。

- 2) 胶粘剂应进行 C30 混凝土的约束拉拔条件下带肋钢筋

与混凝土的粘结强度试验。试验时，每种规格的产品应抽样一组，并按现行行业标准《混凝土结构工程用锚固胶》JG/T 340 的有关要求进行试验。

#### 9.1.3 锚固区基材应符合下列规定：

- 1 基材上的抹灰层、装饰层、附着物、油污应清除干净；
- 2 基材表面应坚实、平整，不应有蜂窝、麻面等局部缺陷。

9.1.4 锚栓或植筋施工前，宜检测基材原钢筋的位置，钻孔不得损伤原钢筋。当设计孔位与钢筋相碰或锚栓完全处于混凝土保护层内时，应通知设计单位，采取相应的措施。

9.1.5 锚栓或植筋的锚孔可采用压缩空气、吸尘器、手动气筒及专用毛刷等工具，清理孔内粉尘。锚孔清孔完成后，若未立即安装锚栓或植筋，应暂时封闭其孔口。临近锚固区的废弃锚孔应采用高强度无收缩砂浆填充密实。

9.1.6 锚板制作时，宜根据实际锚栓位置钻孔，锚板孔径应符合本规程第 7.1.6 条的要求。锚板孔径大于本规程表 7.1.6 的允许值，且最大间隙不大于本规程表 7.1.6 中最大间隙的 2 倍时，应采用胶粘剂将空隙处填充密实。

9.1.7 锚栓的安装工艺及工具应符合产品说明书的要求，操作人员应经过专门的技能培训和安全技术交底。

9.1.8 施工单位应对锚固材料的运输、储存与使用进行专门管理。

9.1.9 施工人员应加强劳动保护，配备安全帽、工作服、胶皮手套、护目镜、口罩等劳保用品。

### 9.2 膨胀型锚栓施工

9.2.1 膨胀型锚栓，应根据设计选型和后锚固连接构造的不同，分别采用预插式安装（图 9.2.1a）、贯穿式安装（图 9.2.1b）或离开基面的安装（图 9.2.1c）。

9.2.2 膨胀型锚栓的施工工序应符合下列规定：

- 1 基材表面清理、原结构或构件修整、放样定位；

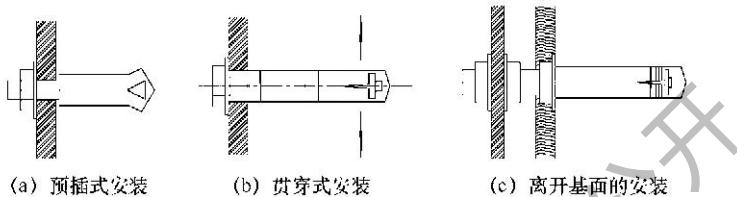


图 9.2.1 锚栓安装方式示意

## 2 锚栓钻孔、清孔和安装；

### 3 锚固质量检验。

**9.2.3** 锚孔应按照设计位置进行定位，不满足设计要求时，应及时通知设计单位修改设计。

**9.2.4** 膨胀型锚栓钻孔质量及其直径允许偏差应满足表 9.2.4-1、表 9.2.4-2 的要求。

表 9.2.4-1 锚栓钻孔质量要求

序号	检查项目	允许偏差
1	锚孔深度 (mm)	+5 0
2	锚孔垂直度	±2%
3	锚孔位置 (mm)	±5

表 9.2.4-2 锚栓钻孔直径允许偏差 (mm)

钻孔直径	允许偏差	钻孔直径	允许偏差
≤14	+0.3 0	30~32	+0.6 0
16~22	+0.4 0	34~37	+0.7 0
24~28	+0.5 0	≥40	+0.8 0

**9.2.5** 膨胀型锚栓应按照设计和产品说明书的规定进行安装，并应符合下列规定：

- 1 扭矩控制式膨胀型锚栓应采用扭矩扳手施加扭矩；
- 2 贯穿式安装的锚栓，在锚栓安装前，应先将锚板定位且对准锚栓孔后再进行锚栓的安装；
- 3 膨胀型锚栓的控制扭矩、锚固深度和控制位移允许偏差应符合设计和产品说明书的规定，当无具体要求时，应满足表9.2.5的要求。

表 9.2.5 锚固质量要求

锚栓种类	控制扭矩 允许偏差	锚固深度允许偏差 (mm)	控制位移允许偏差 (mm)
扭矩控制式膨胀型锚栓	±10%	+5 0	—
位移控制式膨胀型锚栓	—	+5 0	+2 0

### 9.3 扩底型锚栓施工

**9.3.1** 扩底型锚栓，应根据设计选型和后锚固连接构造的不同，分别采用预插式安装（图9.2.1a）、贯穿式安装（图9.2.1b）或离开基面的安装（图9.2.1c）。

**9.3.2** 模扩底型锚栓成孔和安装应采用专用工具，并应符合下列规定：

1 模扩底型锚栓应采用专用设备钻孔、扩孔、清孔后，应量测锚孔孔深、孔径及扩孔直径，合格后方可安装锚栓；

2 锚栓放入锚孔之后，应量测锚栓的钢筒和螺杆相对于基面的外露长度，满足要求后将锚栓钢筒击打到位。锚栓钢筒安装到位后，应复测钢筒与基面的距离，满足要求后再安装锚固件。

**9.3.3** 自扩底型锚栓钻孔和安装应符合下列规定：

1 自扩底型锚栓钻孔、清孔完成后，可用游标卡尺或钢尺量测锚孔孔深，满足产品的使用说明书要求后方可安装自扩底锚栓；

2 自扩底型锚栓实施扩孔施工时，应使用专用工具；

**3** 自扩底型锚栓扩底的控制应以专用工具上的控制线为依据。

**9.3.4** 扩底型锚栓的锚孔质量、直径允许偏差，应满足本规程表 9.2.4-1、表 9.2.4-2 的要求。

**9.3.5** 扩底型锚栓的锚固深度允许偏差应符合设计和产品说明书的规定，当无具体要求时，应满足本规程表 9.2.5 的要求。

## 9.4 化学锚栓施工

**9.4.1** 化学锚栓应按照设计和产品说明书规定的工序进行施工。在产品说明书规定的安装方向下安装时，锚栓和钻孔之间的空隙应填充密实，锚栓安装后不应产生锚固胶的流失，固化时间内螺杆不应有明显位移。

**9.4.2** 化学锚栓安装时，基材等效养护龄期应超过  $600^{\circ}\text{C} \cdot \text{d}$ ；表面温度和孔内表层含水率应符合设计和锚固胶使用说明书要求，无明确要求时，基材表面温度不应低于  $15^{\circ}\text{C}$ ；化学锚栓的施工严禁在大风、雨雪天气露天进行。

**9.4.3** 化学锚栓钻孔应符合下列规定：

1 锚栓规格和对应的钻孔孔径应符合设计和产品说明书的规定；无具体要求时，应满足表 9.4.3 的要求。

表 9.4.3 化学锚栓规格和钻孔孔径

化学锚栓规格	钻孔孔径 (mm)
M8	10
M10	12
M12	14
M16	18
M20	24
M24	28
M27	32
M30	35
M33	37
M36	42
M39	45

**2** 钻孔深度允许偏差应为 $^{+10}_0$  mm，锚孔垂直度、位置、直径允许偏差，应满足本规程表 9.2.4-1、表 9.2.4-2 的要求。

#### **9.4.4 锚固胶应符合下列规定：**

**1** 锚固胶应采用锚栓配套产品，锚固胶的质量应满足本规程第 3 章的有关要求。

**2** 采用现场调制的锚固胶时，应在无尘土的室内进行，并应按照产品说明书规定的配合比和工艺要求执行，且应有专人负责。

**3** 调胶时应根据现场温度和化学锚栓数量确定每次拌合量；拌合好的胶液应色泽均匀、无结块和气泡；在锚固胶调制和使用过程中，应防止灰尘、油、水等杂质混入，并应按规定的操作时间完成化学锚栓的安装。

#### **9.4.5 化学锚栓清孔应满是本规程第 9.1.5 条的要求，且应符合下列规定：**

**1** 锚孔内应无浮动灰尘、碎屑，产品有要求时尚应用工业丙酮清洗孔壁；

**2** 除产品试验报告及产品说明书有规定外，锚孔应保持干燥；

**3** 锚孔内干燥度不满足锚固胶的使用要求时，应对锚孔进行干燥处理。

#### **9.4.6 注胶施工应符合下列规定：**

**1** 应采用专用的注胶桶或送胶棒，注胶前，应先将注射筒内胶体挤出一部分，待出胶均匀后方可入孔；

**2** 采用自动搅拌注射混合包装的锚固胶时，应按产品说明书规定的工艺进行操作，注胶前应经过试操作，若试操作结果表明该自动搅拌器搅拌的胶体不均匀，应予以弃用；

**3** 锚孔深度大于 200mm 时，可采用混合管延长器注胶；

**4** 注胶应从孔底向外均匀、缓慢地进行，应注意排除孔内的空气，注胶量应以植入锚栓后略有胶液被挤出为宜；

**5** 不应采用将螺杆从胶桶中粘胶直接塞进孔洞的施工方法。

#### 9.4.7 化学锚栓安装施工应符合下列规定：

- 1 采用厂家定型锚固胶管时，应采用与产品配套的安装工具配合安装，安装时应严格按产品要求控制锚栓的安装深度，旋插到规定深度后应立即停止；
- 2 采用组合式锚固胶或 AB 组分的锚固胶时，锚栓应按照单一方向旋入锚孔，达到规定的深度；
- 3 从注胶到化学锚栓安装完成的时间，不应超过产品说明书规定的适用期，否则应清除锚固胶，按照原工序重新安装；
- 4 植入的锚栓应立即校正方向，并应保证植入的锚栓处于孔洞的中心位置；
- 5 锚栓安装完成，在满足产品规定的固化温度和对应的静置固化时间后，方可进行下道工序施工。

#### 9.4.8 化学锚栓锚固深度允许偏差应为 $^{+10}_0$ mm。

### 9.5 植筋施工

9.5.1 植筋施工时，基材表面温度和孔内表层含水率应符合设计和胶粘剂使用说明书要求，无明确要求时，基材表面温度不应低于15℃；植筋施工严禁在大风、雨雪天气露天进行。

#### 9.5.2 植筋钻孔应符合下列规定：

- 1 植筋钻孔前，应认真进行孔位的放样和定位，经核对无误后方可进行钻孔作业；
- 2 植筋钻孔孔径允许偏差应满足表9.5.2-1的要求；钻孔深度、垂直度和位置允许偏差应满足表9.5.2-2的要求。

表9.5.2-1 植筋钻孔孔径允许偏差（mm）

钻孔直径	允许偏差	钻孔直径	允许偏差
<14	+1.0 0	22~32	+2.0 0
14~20	+1.5 0	34~40	+2.5 0

表 9.5.2-2 植筋钻孔深度、垂直度和位置允许偏差

序号	植筋部位	允许偏差		
		钻孔深度 (mm)	垂直度 (%)	钻孔位置 (mm)
1	基础	+20 0	±5	±10
2	上部构件	+10 0	±3	±5
3	连接节点	+5 0	±1	±3

**9.5.3** 植筋钻孔的清孔、胶粘剂配制和植筋应符合本规程第 9.4.4 条~第 9.4.7 条的规定。

**9.5.4** 植筋钢筋在使用前，应清除表面的浮锈和污渍。

**9.5.5** 植筋的锚固深度允许偏差应满足表 9.5.2-2 钻孔深度允许偏差的要求。

**9.5.6** 植筋钢筋宜采用机械连接接头，也可采用焊接连接，连接接头的性能应符合国家现行相关标准的规定。采用焊接接头时，应符合下列规定：

1 焊接宜在注胶前进行，确需后焊接时，应进行同条件焊接后现场破坏性检验；

2 焊接施工时，应断续施焊，施焊部位距离注胶孔顶面的距离不应小于  $20d$ ，且不应小于 200mm，同时应用水浸渍多层湿巾包裹植筋外露部分，钢筋根部的温度不应超过胶粘剂产品说明书规定的最高短期温度；

3 焊接时，不应将焊接的接地线连接到植筋的根部。

## 9.6 质量检查与验收

**9.6.1** 后锚固质量检查应包括下列内容：

- 1 文件资料；
- 2 锚栓、胶粘剂的类别和规格；
- 3 基材混凝土；

- 4** 锚孔或植筋孔质量和数量；
- 5** 锚固质量。

#### **9.6.2** 文件资料检查应包括下列内容：

- 1** 设计图纸及相关文件；
- 2** 锚栓或钢筋的质量证明书、出厂合格证、产品说明书及检测报告或认证报告等；
- 3** 胶粘剂的质量证明书、检测报告出厂合格证和使用说明书等，其中应有主要组成及性能指标、生产日期、产品标准号等；
- 4** 后锚固施工记录，以及相关检查结果文件；
- 5** 进场复试报告等。

#### **9.6.3** 锚孔质量检查应包括下列内容：

- 1** 锚孔的位置、直径、孔深和垂直度。模扩底锚栓还应检查扩孔部分的直径和深度；自扩底锚栓还应检查钢筒位置控制线。
- 2** 锚孔的清孔质量。
- 3** 锚孔周围混凝土是否存在缺陷，是否已基本干燥，环境温度是否符合要求。

#### **9.6.4** 后锚固质量检验应符合下列规定：

##### **1** 基本要求

- 1)** 锚栓、胶粘剂的类别和规格应满足设计要求；
- 2)** 基材混凝土强度、表面清理和缺陷修复应满足本规程第 9.1.3 条的要求；
- 3)** 膨胀型锚栓、扩底型锚栓、化学锚栓的施工工艺应符合产品说明书和相关规范要求；
- 4)** 膨胀型锚栓和扩底型锚栓的位置、锚固深度、控制扭矩或控制位移等应满足设计和产品说明书的要求；
- 5)** 化学锚栓和植筋的位置、尺寸及垂直度应满足设计和产品说明书的要求。

##### **2** 外观检查

- 1) 基材表面应坚实、平整，锚固部位的原构件混凝土不应有局部缺陷；
- 2) 基材上不应有结构抹灰层、装饰层和严重的裂缝；
- 3) 在锚固深度的范围内，锚孔干燥度应满足产品说明书的要求；
- 4) 锚栓或植筋钢筋安装前，应彻底清理锚栓或钢筋表面的附着物或污渍；
- 5) 锚孔清孔后，锚孔和基面内应无残留的粉尘和碎屑；
- 6) 安装后的锚栓或植筋的外观应整齐洁净。

### 3 实测项目

实测项目的规定值或允许偏差、检验方法和检查数量，应满足表 9.6.4 的要求。

表 9.6.4 后锚固实测项目

项次	检查项目	检测依据	检验方法	检查数量
1	锚孔或植筋孔检查	本规程第 9.2.4 条、第 9.3.4 条、第 9.4.3 条、第 9.5.2 条	钢尺、探针、游标卡尺	每种规格随机抽检 5%，且不少于 5 个
2	扩底型锚栓扩孔检查	本规程第 9.3.2 条、第 9.3.3 条	游标卡尺、专用工具	
3	膨胀型锚栓锚固质量检查	本规程第 9.2.5 条	扭矩扳手、游标卡尺、钢尺	
4	锚固承载力检验	本规程附录 C		

### 9.6.5 后锚固工程验收应提供下列文件：

- 1 设计文件；
- 2 胶粘剂和锚栓的产品质量证明书或出厂合格证、产品说明书及检测报告或认证报告，产品的进场见证复验报告；
- 3 锚固安装工程施工记录；
- 4 后锚固工程质量检查记录表，可按本规程附录 D 采用；
- 5 锚固承载力现场检验报告；

- 6 后锚固分项工程质量验收记录；
- 7 工程重大问题处理记录；
- 8 其他有关文件记录。

**9.6.6** 后锚固工程施工质量不合格时，应由施工单位制定补救措施，经设计单位确认后实施，并应重新检查、验收。

住房城乡建设部信息公  
示  
浏览专用

## 附录 A 常用锚栓类型及破坏模式

### A.1 常用锚栓类型

**A.1.1** 机械锚栓是指利用锚栓与锚孔之间的摩擦作用或锁键作用形成锚固的锚栓。机械锚栓按照其适用范围可分为两种：适用于开裂混凝土和不开裂混凝土的机械锚栓及适用于不开裂混凝土的机械锚栓；按照其工作原理可分为两类：膨胀型锚栓和扩底型锚栓。

**A.1.2** 膨胀型锚栓是指利用膨胀件挤压锚孔孔壁形成锚固作用的锚栓（图 A.1.2-1、图 A.1.2-2）。


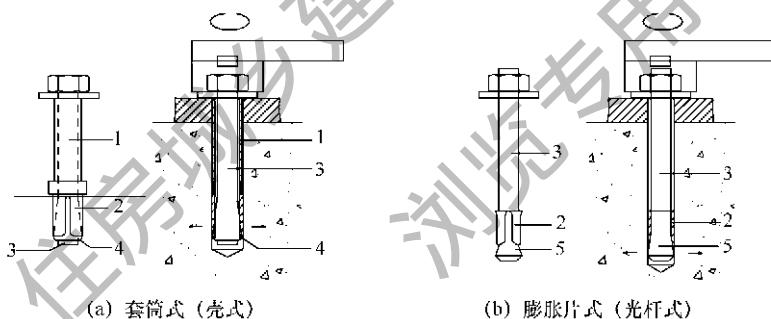


图 A.1.2-1 扭矩控制式膨胀型锚栓示意

1—套筒；2—膨胀片；3—螺杆；4—内螺纹活动锥；5—膨胀锥头

**A.1.3** 扩底型锚栓是指通过锚孔底部扩孔与锚栓膨胀件之间的锁键形成锚固作用的锚栓。根据扩孔工序的先后，扩底型锚栓可分为模扩底普通锚栓和自扩底专用锚栓（图 A.1.3）。

**A.1.4** 化学锚栓是指由金属螺杆和锚固胶组成，通过锚固胶形成锚固作用的锚栓。化学锚栓按照其适用范围可分为两种：适用于开裂混凝土和不开裂混凝土的化学锚栓及适用于不开裂混凝土

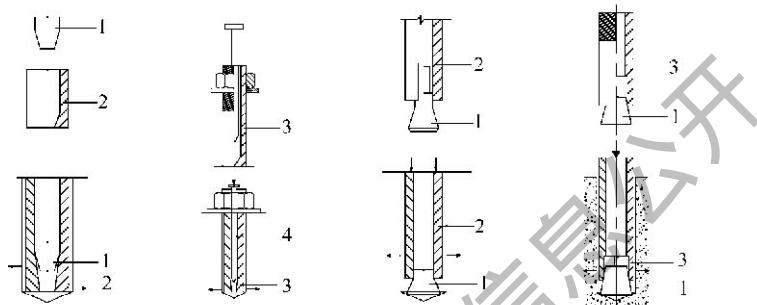

(a) 锥下型(内塞) (b) 杆下型(穿透式) (c) 套下型(外塞) (d) 套下型(穿透式)

图 A.1.2-2 位移控制式膨胀型锚栓示意

1—膨胀锥；2—内螺纹膨胀套筒；3—外螺纹膨胀套筒；4—膨胀杆


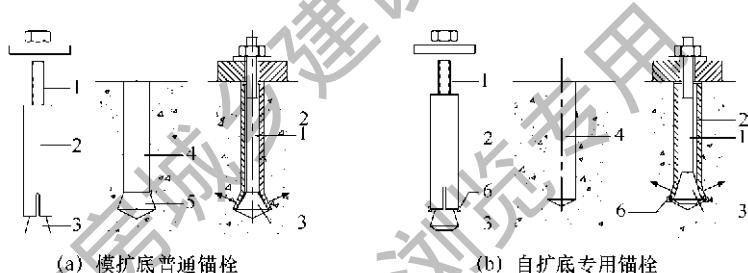


图 A.1.3 扩底型锚栓示意


1—螺杆；2—膨胀套筒；3—膨胀锥头；4—直孔；5—扩孔；6—刀头

的化学锚栓。按照受力机理可分为两种：普通化学锚栓和特殊倒锥形化学锚栓（图 A.1.4）。特殊倒锥形化学锚栓，在安装时通过锚固胶与倒锥形螺杆之间滑移可形成类似于机械锚栓的膨胀力。

**A.1.5 植筋**是指以专用的有机或无机胶粘剂将带肋钢筋或全螺纹螺杆种植于混凝土基材中的一种后锚固连接方法（图 A.1.5）。



(a) 普通化学锚栓

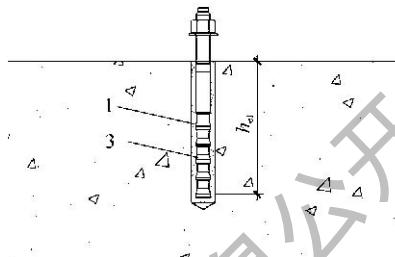

(b) 特殊倒锥形化学锚栓

图 A. 1.4 化学锚栓示意

1—锚固胶；2—标准螺纹全牙螺杆；3—倒锥形螺杆


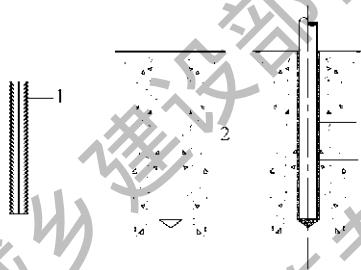


图 A. 1.5 植筋示意

1—钢筋；2—锚孔；3—胶粘剂

## A. 2 后锚固连接破坏模式

**A. 2.1 锚栓钢材破坏**是指锚栓或植筋钢材被拉断、剪坏或复合受力破坏形式（图 A. 2. 1）。

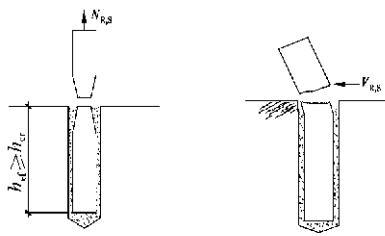

(a) 拉断

(b) 剪坏

图 A. 2. 1 锚固钢材破坏示意

**A. 2.2** 混凝土锥体破坏是指锚栓受拉时混凝土基材形成以锚栓为中心的倒锥体破坏形式（图 A. 2.2）。

**A. 2.3** 混合型破坏是指普通化学锚栓受拉时形成以基材表面混凝土锥体及深部粘结拔出的组合破坏形式（图 A. 2.3）。

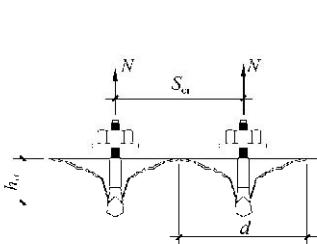


图 A. 2.2 混凝土锥体  
受拉破坏示意




图 A. 2.3 混合型  
受拉破坏示意

**A. 2.4** 混凝土边缘破坏是指基材边缘受剪时形成以锚栓轴为顶点的混凝土楔形体破坏形式（图 A. 2.4）。

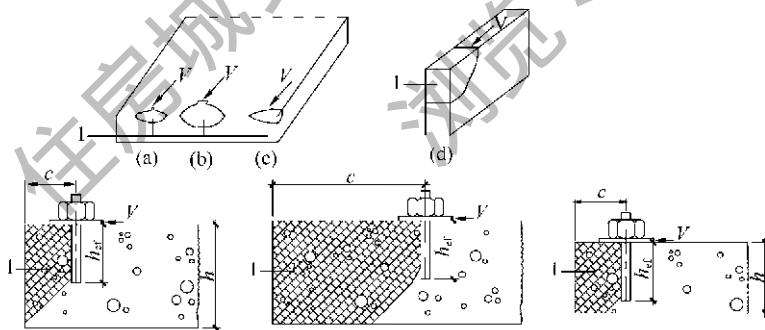


图 A. 2.4 混凝土边缘楔形体受剪破坏示意  
1—混凝土破坏区

**A. 2.5** 剪撬破坏是指中心受剪时基材混凝土沿反方向被锚栓撬坏（图 A. 2.5）。

**A. 2.6** 剪裂破坏是指基材混凝土因锚栓膨胀挤压力而沿锚栓轴

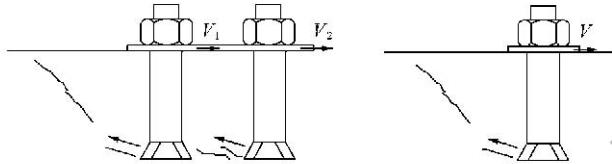


图 A.2.5 基材剪撬破坏示意

线或若干锚栓轴线连线的开裂破坏形式（图A.2.6）。

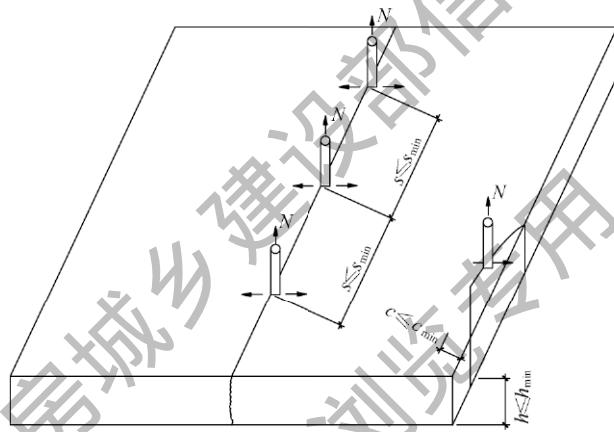


图 A.2.6 基材劈裂破坏示意

**A.2.7** 拔出破坏是指拉力作用下锚栓整体从锚孔中被拉出的破坏形式（图 A.2.7）。

**A.2.8** 穿出破坏是指拉力作用下锚栓膨胀锥从套筒中被拉出而膨胀套筒仍留在锚孔中的破坏形式（图 A.2.8）。

**A.2.9** 胶筋界面破坏是指普通化学锚栓受拉时，沿锚固胶与螺杆界面的拔出破坏形式（图 A.2.9）。

**A.2.10** 胶混界面破坏是指普通化学锚栓受拉时，沿锚固胶与混凝土孔壁界面的拔出破坏形式（图 A.2.10）。

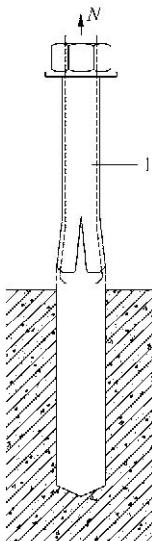


图 A.2.7 机械锚栓拔出破坏示意

1—锚栓

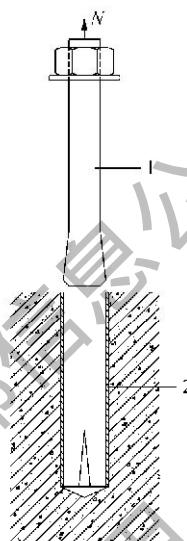


图 A.2.8 机械锚栓穿出破坏示意

1—螺杆；2—膨胀套筒

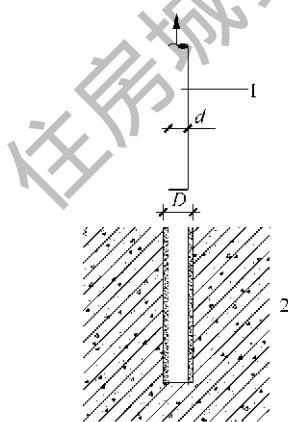


图 A.2.9 普通化学锚栓胶筋  
界面破坏示意

1—螺杆；2—锚固胶

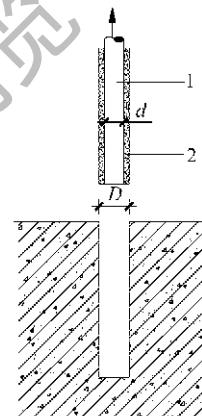


图 A.2.10 普通化学锚栓胶混  
界面破坏示意

1—螺杆；2—锚固胶

## 附录 B 混凝土用化学锚栓检验方法

### B.1 试验方法

**B.1.1** 螺杆材料的试验方法应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定。

**B.1.2** 化学锚栓抗拉锚固性能试验可采用非约束抗拉试验和约束抗拉试验。非约束抗拉试验的试验方法应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定；约束抗拉试验时应符合下列规定：

1 约束抗拉试验可采用图 B.1.2 的试验装置；

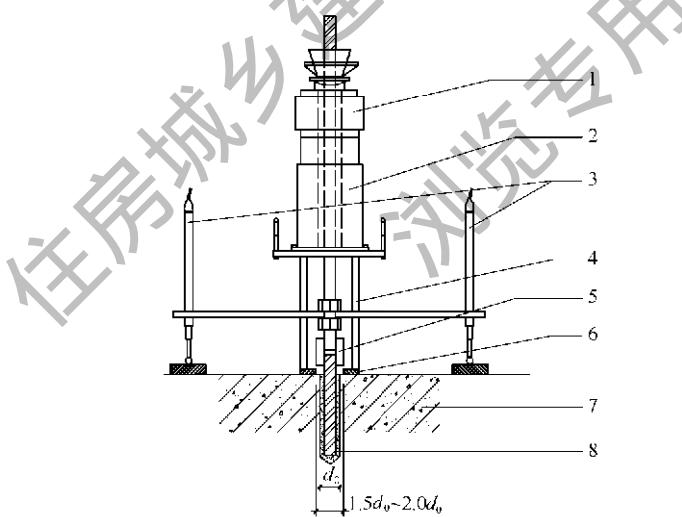


图 B.1.2 约束抗拉试验装置示意

1—压力传感器；2—千斤顶；3—位移传感器；  
4—支撑；5—转接头；6—钢板；7—混凝土试  
件；8—化学锚栓

**2** 支撑钢板应具有足够的刚度，钢板下的混凝土压应力应小于混凝土抗压强度的 0.7 倍。

**B. 1.3** 化学锚栓抗拉锚固性能试验时，试件混凝土强度等级、裂缝宽度、试验型式及锚栓埋深等参数应符合本规程第 3.3.5 条、第 3.3.7 条的规定。

**B. 1.4** 化学锚栓抗拉锚固性能试验时，混凝土试件制作、钻头和锚孔、锚栓安装及试验用仪器设备应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定，尚应符合下列规定：

1 试验中的钻头直径应取现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 规定的中等磨损钻头直径  $d_m$ ；

2 锚栓的埋深应按照产品说明书的规定取用；当产品说明书规定多个埋深时，应符合本规程第 3.3.5 条、第 3.3.7 条的规定。

**B. 1.5** 化学锚栓抗拉锚固性能试验的试件数量应按表 B. 1.5-1 和表 B. 1.5-2 的规定取值。立方体抗压强度标准值为  $25\text{N/mm}^2$  的不开裂混凝土中的基本抗拉性能试验应保证所测试规格的粘结强度是连续的。

表 B. 1.5-1 普通化学锚栓的试验数量

序号	试验项目	混凝土立方体抗压强度标准值 ( $\text{N/mm}^2$ )	试验数量				
			$s$	$i_1$	$m$	$i_2$	$l$
1	不开裂混凝土中的基本抗拉性能	25	5	5	5	5	5
		60	5	—	5	—	5
2	开裂混凝土中的基本抗拉性能	25	5	—	5	—	5
		60	5	—	5	—	5
3	抗拉临界边距	25	5	—	5	—	5
4	最小边、间距	25	5	—	5	—	5
5	安装性能	25	5	—	5	—	5

续表 B. 1.5-1

序号	试验项目	混凝土立方体抗压强度标准值 (N/mm <sup>2</sup> )	试验数量				
			s	i <sub>1</sub>	m	i <sub>2</sub>	l
6	裂缝反复开合	25	5	—	5	—	5
7	长期荷载	25	—	—	5	—	—
8	冻融循环	60	—	—	5	—	—
9	最高温度测试	25	—	—	5	—	—
10	安装方向测试	25	—	—	—	—	5

注：s 为最小规格；i<sub>1</sub>、i<sub>2</sub> 为中间规格；m 为中等规格；l 为最大规格。一般情况下 m 取 M12，如果最小规格大于 M12，m 取最小规格。

表 B. 1.5-2 特殊倒锥形化学锚栓的试验数量

序号	试验项目	混凝土立方体抗压强度标准值 (N/mm <sup>2</sup> )	试验数量				
			s	i <sub>1</sub>	m	i <sub>2</sub>	l
1	不开裂混凝土中的基本抗拉性能	25	5	5	5	5	5
		60	5	5	5	5	5
2	开裂混凝土中的基本抗拉性能	25	5	5	5	5	5
		60	5	5	5	5	5
3	抗拉临界边距	25	5	5	5	5	5
4	最小边、间距	25	5	5	5	5	5
5	安装性能	25	10	10	10	10	10
6	裂缝反复开合	25	10	5	10	5	10
7	长期荷载	25	—	—	5	—	—
8	冻融循环	60	—	—	5	—	—
9	最高温度测试	25	—	—	5	—	—
10	安装方向测试	25	—	—	5	—	—

注：s 为最小规格；i<sub>1</sub>、i<sub>2</sub> 为中间规格；m 为中等规格；l 为最大规格。一般情况下 m 取 M12，如果最小规格大于 M12，m 取最小规格。

**B. 1.6 基本抗拉性能试验应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定，试验时尚应符合下列**

规定：

- 1 试验应在干燥混凝土上进行；
- 2 试验时的环境温度应为  $(21 \pm 3)^\circ\text{C}$ ；
- 3 锚栓应按照产品说明书进行安装。

**B. 1.7** 抗拉临界边距试验应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定。

**B. 1.8** 最小边、间距试验应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定。

**B. 1.9** 安装性能应采用 C25 混凝土进行抗拉试验，试验应符合下列规定：

- 1 钻孔深度应符合产品说明书的规定。
- 2 清孔时，应使用厂商提供的手动气筒和刷子并按产品说明书规定的顺序清孔，吹和刷的次数应取产品说明书规定数量的 50% 并向下取整。
- 3 验证干燥混凝土中清孔的影响时，应保持混凝土基材干燥；验证潮湿混凝土中清孔的影响时，钻孔、清孔和安装锚栓操作时锚固区域的混凝土应为水饱和状态；验证有明水时清孔的影响时，锚固区域的混凝土应为水饱和状态，锚孔中还应注满水并应在不清除孔中明水的条件下按照产品说明书的要求安装锚栓。
- 4 满足以下要求时，可认为锚固区域的混凝土为水饱和状态：
  - 1) 应在混凝土基材中钻孔到规定的深度，钻孔直径可为  $0.5d_0$ ；
  - 2) 应在孔中注满水并保持  $8d$ ，应保证水渗透到距孔中心线  $1.5d \sim 2d$  范围内的混凝土中；
  - 3) 应将水从孔中抽出，并应按照锚栓的钻孔直径  $d_0$  进行钻孔。

**B. 1.10** 裂缝反复开合试验应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定，试验时的恒定拉力荷载应取  $0.42N_{Rk,p}^t$ ， $N_{Rk,p}^t$  为 C25 开裂混凝土下基本抗拉性能试验

的拔出破坏承载力标准值，当普通化学锚栓的基本抗拉性能试验为约束抗拉时，应将试验结果乘以 0.7 的降低系数。

**B. 1.11** 长期荷载试验应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定，试验参数应符合下列规定：

1 当产品说明书规定的最高短期温度为 40℃、最高长期温度为 24℃时，试验时基材温度应为 (21±3)℃，恒定拉力荷载应取  $0.60N_{Rk,p}^r$ ， $N_{Rk,p}^r$  为 C25 不开裂混凝土下基本抗拉性能试验的拔出破坏承载力标准值，当普通化学锚栓的基本抗拉性能试验为约束抗拉时，应将试验结果乘以 0.7 的降低系数；

2 当产品说明书规定了更高的温度范围时，应在产品说明书规定的最高长期温度下进行长期荷载试验，恒定拉力荷载应取  $0.60N_{Rk,ph}^r$ ， $N_{Rk,ph}^r$  为考虑最高温度折减后，未开裂混凝土下基本抗拉性能试验的拔出破坏承载力标准值。

**B. 1.12** 冻融试验应采用 C60 不开裂抗冻融混凝土进行约束抗拉试验，试验应符合下列规定：

1 试验试块应为边长 200mm~300mm 或  $15d\sim25d$  的立方体，应采取措施避免混凝土劈裂；

2 试块上表面的水深不应小于 12mm，其他暴露的表面应密封；

3 对锚栓施加的恒定荷载应取  $0.44N_{Rk,p}^r$ ， $N_{Rk,p}^r$  为 C60 不开裂混凝土下基本抗拉性能试验的拔出破坏承载力标准值，当普通化学锚栓的基本抗拉性能试验为约束抗拉时，应将试验结果乘以 0.7 的降低系数；

4 试件应进行 50 次冻融循环，循环结束后，应在 (21±3)℃ 温度下进行约束拉拔试验。冻融循环程序应满足下列要求：

1) 应在 1h 内将试验箱的温度升至 (20±2)℃ 并应保持该温度 7h；

2) 应在 2h 内将试验箱的温度降至 (-20±2)℃ 并应保持该温度 14h；

3) 冻融循环中断时，试块应储存在 (-20±2)℃ 温度下。

**B. 1.13** 最高温度测试应采用 C25 不开裂混凝土进行抗拉试验，试验应符合下列规定：

- 1 锚栓应按照产品说明书的要求在常温下安装；
- 2 应将试件按照  $20^{\circ}\text{C}/\text{h}$  的升温速度升至所需温度并应保持 24h；
- 3 试验时，混凝土表面下  $1d$  处的锚固区域基材温度与要求温度误差不应超过  $2^{\circ}\text{C}$ 。

**B. 1.14** 化学锚栓基本抗剪性能试验应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定，试验时尚应符合下列规定：

- 1 试验试件混凝土强度等级宜为 C25；
- 2 锚栓埋深应按照产品说明书的规定取用，当产品说明书规定有多个埋深时，应选用最小埋深。

**B. 1.15** 化学锚栓抗震性能试验应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定，试验参数应符合以下规定：

1 低周反复拉力试验和低周反复剪力试验中，混凝土强度等级宜为 C25；

2 锚栓埋深应按照产品说明书的规定取用，当产品说明书规定有多个埋深时，抗震性能拉力试验应分别按照最大埋深和最小埋深进行，抗震性能剪力试验应按照最小埋深进行；

3 确定低周反复拉力试验的循环拉力幅度时， $N_{Ru,m}^r$  应取 C25 开裂混凝土下基本抗拉性能试验的抗拉承载力平均值，当普通化学锚栓的基本抗拉性能试验为约束抗拉时，应将试验结果乘以 0.7 的降低系数；

4 确定低周反复剪力试验的循环剪力幅度时， $V_{Ru,m}^r$  应取 C25 不开裂混凝土下基本抗剪性能试验的抗剪承载力平均值。

**B. 1.16** 化学锚栓安装方向测试应符合下列规定：

- 1 应在产品说明书规定的安装方向下进行安装。
- 2 仰面安装，应进行承载力测试，测试结果应满足本规程

表 3.3.5 和表 3.3.7 中第 10 项的要求。

3 满足以下条件时，非仰面安装可不做承载力测试。

- 1) 螺杆和钻孔之间的空隙能够被锚固胶填充密实；
- 2) 锚栓安装后锚固胶不流失；
- 3) 固化时间内螺杆没有明显位移。

**B. 1.17** 化学锚栓耐久性试验可采用 C25 不开裂混凝土进行冲压试验（图 B.1.17），试验应符合下列规定：

1 混凝土试件应采用直径不小于 150mm 的圆柱体混凝土试件。

2 锚栓应采用 M12 的全螺纹锚栓并按照产品说明书的要求在混凝土试件中心轴线位置安装。当最小标称直径大于 M12 时，应采用最小标称直径的锚栓。安装时钻头直径应取现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 规定的中等磨损钻头直径  $d_m$ 。

3 冲压试验时切片厚度应为  $(30 \pm 3)$  mm，切片应垂直于锚栓轴线并由混凝土、锚固胶和螺杆组成。

4 冲压试验前，应分别将不少于 10 个切片暴露在温度为  $(21 \pm 3)$  °C、相对湿度为  $(50 \pm 5)\%$  的正常气候条件下和 pH 值为  $(13.2 \pm 0.2)$  的碱性液体中，暴露时间应为 2000h。

5 试验应在切片从存储容器中取出后的 24h 内进行，试验时加载设备应作用在金属部分的中心，冲压试验中切片应保持完整。

## B. 2 试验数据处理

**B. 2.1** 试件破坏状态为混凝土锥体破坏或劈裂破坏时，应按公

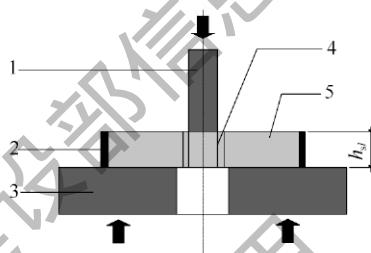


图 B. 1.17 冲压测试示意

1—冲压头；2—钢管或组合夹具；3—承压板；4—锚栓螺杆和锚固胶；5—混凝土

式(B.2.1) 将实测混凝土抗压强度下的承载力试验值换算为混凝土强度等级为C25时的承载力值；试件破坏状态为拔出破坏或混合破坏时，应按低强度和高强度混凝土对应的破坏荷载之间为线性关系换算为混凝土强度等级为C25的承载力值。

$$N_{Ru} = \left( \frac{25}{f_{cu,t}} \right)^{0.5} N_{Ru}^t \quad (B.2.1)$$

式中： $N_{Ru}$ ——混凝土强度等级为C25的承载力换算值(N)；

$N_{Ru}^t$ ——实测混凝土抗压强度下的承载力试验值(N)；

$f_{cu,t}$ ——实测混凝土抗压强度(N/mm<sup>2</sup>)。

**B.2.2** 对于普通化学锚栓，应采用粘结强度进行锚固性能检验。基本抗拉性能试验第*i*个试件的粘结强度应按照公式(B.2.2-1)计算，其他试验第*i*个试件的粘结强度应按照公式(B.2.2-2)计算。

$$\tau_{Ru,i}^r = \alpha_{setup} \frac{N_{Ru,i}^r}{\pi \cdot d \cdot h_{ef}} \quad (B.2.2-1)$$

$$\tau_{Ru,i}^o = \alpha_{setup} \frac{N_{Ru,i}^o}{\pi \cdot d \cdot h_{ef}} \quad (B.2.2-2)$$

式中： $\alpha_{setup}$ ——系数，约束抗拉时取0.7，非约束抗拉时取1.0；

$\tau_{Ru,i}^r$ ——基本抗拉性能试验的第*i*个试件的粘结强度(N/mm<sup>2</sup>)；

$\tau_{Ru,i}^o$ ——第*i*个试件的粘结强度(N/mm<sup>2</sup>)；

$N_{Ru,i}^r$ ——基本抗拉性能试验时，第*i*个试件按照本规程第B.2.1条换算为C25混凝土下的抗拉承载力破坏值(N)；

$N_{Ru,i}^o$ ——第*i*个试件按照本规程第B.2.1条换算为C25混凝土下的抗拉承载力破坏值(N)；

$h_{ef}$ ——普通化学锚栓有效锚固深度(mm)。

**B.2.3** 抗拉和抗剪承载力平均值、变异系数和标准值应按现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160的规定

定计算；粘结强度的平均值、变异系数和标准值可根据现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定计算。

**B. 2.4** 特殊倒锥形化学锚栓的滑移系数可按现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160 的规定计算，对于本规程表 3.3.7 的 7、8 两项试验，滑移系数应按本规程第 B. 2.5 条计算。

**B. 2.5** 普通化学锚栓的滑移系数  $\gamma$  应按下式计算：

$$\gamma = \frac{N_{u, \text{adh}}}{N_{Rk, p}^r} \quad (\text{B. 2.5})$$

式中： $N_{u, \text{adh}}$ ——普通化学锚栓抗拉性能试验时的滑移荷载（N），按本规程第 B. 2.6 条取用；

$N_{Rk, p}^r$ ——基本抗拉性能试验的拔出破坏承载力标准值（N），当普通化学锚栓的基本抗拉性能试验为约束抗拉时，应将试验结果乘以 0.7 的降低系数。

**B. 2.6** 普通化学锚栓的滑移荷载  $N_{u, \text{adh}}$  应取对应于荷载-位移曲线上的斜率显著变化处的荷载值（图 B. 2.6a）；荷载-位移曲线上的斜率变化不明显时，应按照下列规定取用：

1 应在荷载-位移曲线图上绘制一条通过 (0, 0) 且斜率为  $0.3N_u / 1.5\delta_{0.3}$  的直线，该直线和荷载-位移曲线的交点对应的荷载即为  $N_{u, \text{adh}}$ （图 B. 2.6b）， $N_u$  为试验中的峰值荷载， $\delta_{0.3}$  为荷载-位移曲线上对应于  $0.3N_u$  处的位移。

2  $\delta_{0.3}$  不大于 0.05mm 时，应在荷载-位移曲线图上绘制一条通过  $(0.3N_u, \delta_{0.3})$  且斜率为  $0.3N_u / 1.5(\delta_{0.6} - \delta_{0.3})$  的直线，该直线和荷载-位移曲线的交点对应的荷载即为  $N_{u, \text{adh}}$ （图 B. 2.6c）；

3 荷载-位移曲线的峰值出现在该直线的左侧且峰值荷载高于交点处荷载时， $N_{u, \text{adh}}$  取为  $N_u$ （图 B. 2.6d）。

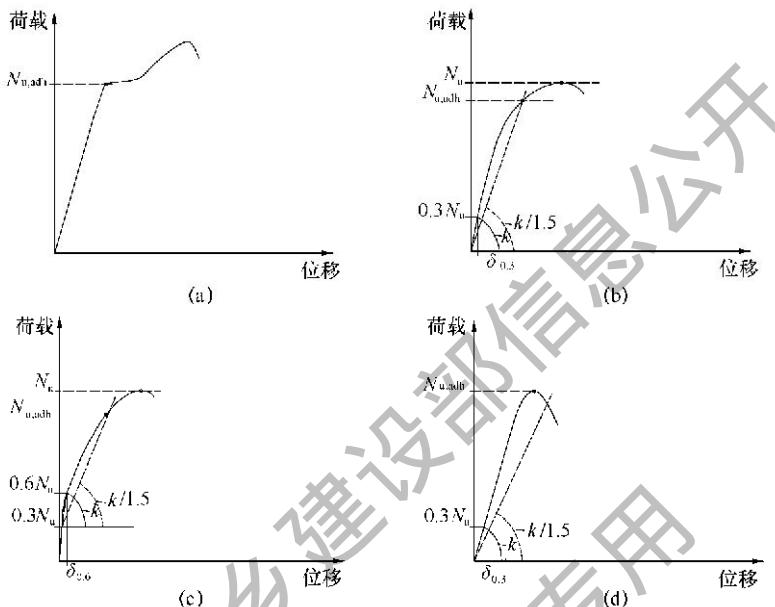


图 B.2.6 滑移荷载  $N_{u,adhesive}$  示意

**B.2.7** 抗拉锚固系数  $\alpha$  应按下式计算。

$$\alpha = N_{Ru,m}^o / N_{Ru,m}^r \quad (\text{B.2.7})$$

式中:  $N_{Ru,m}^o$  ——抗拉承载力平均值 (N);

$N_{Ru,m}^r$  ——相同条件下基本抗拉性能试验的抗拉承载力平均值 (N)。对于本规程表 3.3.7 的 7、8 两项试验,  $N_{Ru,m}^r$  为参照试验的承载力平均值, 参照试验的混凝土强度、裂缝宽度、安装扭矩和试验型式应分别与这两项试验相同; 对于抗震性能试验,  $N_{Ru,m}^r$  为 C25 开裂混凝土下基本抗拉性能试验的抗拉承载力平均值, 当普通化学锚栓的基本抗拉性能试验为约束抗拉时, 应将试验结果乘以 0.7 的降低系数。

**B. 2.8** 化学锚栓耐久性试验时，应分别计算正常条件及腐蚀环境下的锚固胶粘结强度平均值。锚固胶的粘结强度应按下式计算：

$$\tau_{\text{dur},i} = \frac{N_{u,i}}{\pi \cdot d \cdot h_s} \quad (\text{B. 2.8})$$

式中： $h_s$ ——实测的切片厚度（mm）；

$d$ ——锚栓直径（mm）；

$N_{u,i}$ ——切片  $i$  破坏时的实测轴向荷载（N）。

## 附录 C 锚固承载力现场检验方法及评定标准

### C.1 适用范围及应用条件

- C.1.1 本方法适用于混凝土结构后锚固工程质量的现场检验。
- C.1.2 后锚固工程质量应按锚固件抗拔承载力的现场抽样检验结果进行评定。
- C.1.3 后锚固件应进行抗拔承载力现场非破损检验，满足下列条件之一时，还应进行破坏性检验：
- 1 安全等级为一级的后锚固构件；
  - 2 悬挑结构和构件；
  - 3 对后锚固设计参数有疑问；
  - 4 对该工程锚固质量有怀疑。
- C.1.4 受现场条件限制无法进行原位破坏性检验时，可在工程施工的同时，现场浇筑同条件的混凝土块体作为基材安装锚固件，并应按规定的时间进行破坏性检验，且应事先征得设计和监理单位的书面同意，并在现场见证试验。

### C.2 抽样规则

- C.2.1 锚固质量现场检验抽样时，应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批，并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。
- C.2.2 现场破坏性检验宜选择锚固区以外的同条件位置，应取每一检验批锚固件总数的 0.1% 且不少于 5 件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过 100 件时，可取 3 件进行检验。
- C.2.3 现场非破损检验的抽样数量，应符合下列规定：

- 1 锚栓锚固质量的非破损检验
- 1) 对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应按表

C. 2.3 规定的抽样数量对该检验批的锚栓进行检验；

表 C. 2.3 重要结构构件及生命线工程的非结构构件  
锚栓锚固质量非破损检验抽样表

检验批的锚栓总数	$\leq 100$	500	1000	2500	$\geq 5000$
按检验批锚栓总数 计算的最小抽样量	20% 且不少于 5 件	10%	7%	4%	3%

注：当锚栓总数介于两栏数量之间时，可按线性内插法确定抽样数量。

- 2) 对一般结构构件，应取重要结构构件抽样量的 50% 且不少于 5 件进行检验；
- 3) 对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的 0.1% 且不少于 5 件进行检验。

## 2 植筋锚固质量的非破损检验

- 1) 对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应取每一检验批植筋总数的 3% 且不少于 5 件进行检验；
- 2) 对一般结构构件，应取每一检验批植筋总数的 1% 且不少于 3 件进行检验；
- 3) 对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的 0.1% 且不少于 3 件进行检验。

C. 2.4 胶粘的锚固件，其检验宜在锚固胶达到其产品说明书标示的固化时间的当天进行。若因故需推迟抽样与检验日期，除应征得监理单位同意外，推迟不应超过 3d。

## C. 3 仪器设备要求

C. 3.1 现场检测用的加荷设备，可采用专门的拉拔仪，应符合下列规定：

- 1 设备的加载能力应比预计的检验荷载值至少大 20%，且不大于检验荷载的 2.5 倍，应能连续、平稳、速度可控地运行；
- 2 加载设备应能够按照规定的速度加载，测力系统整机允许偏差为全量程的  $\pm 2\%$ ；

**3** 设备的液压加载系统持荷时间不超过 5min 时，其降荷值不应大于 5%；

**4** 加载设备应能够保证所施加的拉伸荷载始终与后锚固构件的轴线一致；

**5** 加载设备支撑环内径  $D_0$  应符合下列规定：

1) 植筋： $D_0$  不应小于  $12d$  和 250mm 的较大值；

2) 膨胀型锚栓和扩底型锚栓： $D_0$  不应小于  $4h_{ef}$ ；

3) 化学锚栓发生混合破坏及钢材破坏时： $D_0$  不应小于  $12d$  和 250mm 的较大值；

4) 化学锚栓发生混凝土锥体破坏时： $D_0$  不应小于  $4h_{ef}$ 。

**C.3.2** 当委托方要求检测重要结构锚固件连接的荷载-位移曲线时，现场测量位移的装置应符合下列规定：

**1** 仪表的量程不应小于 50mm；其测量的允许偏差应为 ±0.02mm；

**2** 测量位移装置应能与测力系统同步工作，连续记录，测出锚固件相对于混凝土表面的垂直位移，并绘制荷载-位移的全程曲线。

**C.3.3** 现场检验用的仪器设备应定期由法定计量检定机构进行检定。遇到下列情况之一时，还应重新检定：

**1** 读数出现异常；

**2** 拆卸检查或更换零部件后。

## C.4 加载方式

**C.4.1** 检验锚固拉拔承载力的加载方式可为连续加载或分级加载，可根据实际条件选用。

**C.4.2** 进行非破损检验时，施加荷载应符合下列规定：

**1** 连续加载时，应以均匀速率在 2min～3min 时间内加载至设定的检验荷载，并持荷 2min；

**2** 分级加载时，应将设定的检验荷载均分为 10 级，每级持荷 1min，直至设定的检验荷载，并持荷 2min；

**3** 荷载检验值应取  $0.9f_{yk}A_s$  和  $0.8N_{Rk,*}$  的较小值。 $N_{Rk,*}$  为非钢材破坏承载力标准值，可按本规程第 6 章有关规定计算。

#### C. 4.3 进行破坏性检验时，施加荷载应符合下列规定：

**1** 连续加载时，对锚栓应以均匀速率在 2min~3min 时间内加荷至锚固破坏，对植筋应以均匀速率在 2min~7min 时间内加荷至锚固破坏；

**2** 分级加载时，前 8 级，每级荷载增量应取为  $0.1N_u$ ，且每级持荷 1min~1.5min；自第 9 级起，每级荷载增量应取为  $0.05N_u$ ，且每级持荷 30s，直至锚固破坏。 $N_u$  为计算的破坏荷载值。

### C. 5 检验结果评定

#### C. 5.1 非破损能检验的评定，应按下列规定进行；

**1** 试样在持荷期间，锚固件无滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹象出现，且加载装置的荷载示值在 2min 内无下降或下降幅度不超过 5% 的检验荷载时，应评定为合格；

**2** 一个检验批所抽取的试样全部合格时，该检验批应评定为合格检验批；

**3** 一个检验批中不合格的试样不超过 5% 时，应另抽 3 根试样进行破坏性检验，若检验结果全部合格，该检验批仍可评定为合格检验批；

**4** 一个检验批中不合格的试样超过 5% 时，该检验批应评定为不合格，且不应重做检验。

#### C. 5.2 锚栓破坏性检验发生混凝土破坏，检验结果满足下列要求时，其锚固质量应评定为合格：

$$N_{Rm}^c \geq \gamma_{u, lim} N_{Rk,*} \quad (C. 5. 2-1)$$

$$N_{Rmin}^c \geq N_{Rk,*} \quad (C. 5. 2-2)$$

式中： $N_{Rm}^c$  —— 受检验锚固件极限抗拔力实测平均值 (N)；

$N_{Rmin}^c$  —— 受检验锚固件极限抗拔力实测最小值 (N)；

$N_{Rk,*}$  —— 混凝土破坏受检验锚固件极限抗拔力标准值

(N), 按本规程第6章有关规定计算;

$\gamma_{u,lim}$ ——锚固承载力检验系数允许值,  $\gamma_{u,lim}$ 取为1.1。

**C.5.3** 锚栓破坏性检验发生钢材破坏, 检验结果满足下列要求时, 其锚固质量应评定为合格。

$$N_{Rmin}^c \geq \frac{f_{stk}}{f_{yk}} N_{Rk,s} \quad (\text{C.5.3})$$

式中:  $N_{Rmin}^c$ ——受检验锚固件极限抗拔力实测最小值(N);

$N_{Rk,s}$ ——锚栓钢材破坏受拉承载力标准值(N), 按本规程第6章有关规定计算。

**C.5.4** 植筋破坏性检验结果满足下列要求时, 其锚固质量应评定为合格:

$$N_{Rm}^c \geq 1.45 f_y A_s \quad (\text{C.5.4-1})$$

$$N_{Rmin}^c \geq 1.25 f_y A_s \quad (\text{C.5.4-2})$$

式中:  $N_{Rm}^c$ ——受检验锚固件极限抗拔力实测平均值(N);

$N_{Rmin}^c$ ——受检验锚固件极限抗拔力实测最小值(N);

$f_y$ ——植筋用钢筋的抗拉强度设计值(N/mm<sup>2</sup>);

$A_s$ ——钢筋截面面积(mm<sup>2</sup>)。

**C.5.5** 当检验结果不满足第C.5.1条、第C.5.2条、第C.5.3条及第C.5.4条的规定时, 应判定该检验批后锚固连接不合格, 并应会同有关部门根据检验结果, 研究采取专门措施处理。

## 附录 D 后锚固工程质量检查记录表

施工单位 锚栓种类	锚栓强度 (N/mm <sup>2</sup> )	工程名称		锚固胶类别	锚固胶规格	工程部位	施工时间
		锚栓规格	锚栓数量				
1 基本 要求		外观质量		本规程 9.6.4.2 的要求	外观检查		
		锚栓类别		满足设计和标准要求	资料检查		
		锚固胶类别和规格		满足标准要求	资料检查		
2		测点编号				1	2
		位置 (mm)	$\pm 5$			3	4
		深度 (mm)	$+5$ $0$	游标卡尺 或钢尺		5	6
3	锚孔 检查	膨胀型锚栓 扩底型锚栓	垂直度 (%) 直径 (mm)	$\pm 2$ 本规程表 9.2.4-2 的要求	钢尺 游标卡尺	7	8
						9	10

续表

序号	检查项目	检验标准	检验方法	检验结果
3 锚孔 检查	膨胀型锚栓 扩底型锚栓	模扩底型锚栓 扩孔直径 (mm)  设计要求或产品说明书规定	专用工具	
	位置 (mm)	$\pm 5$		
	深度 (mm)	$+10$ 0	游标卡尺 或钢尺	
	直径 (mm)	本规程表 9.2.4-2 的要求	游标卡尺	
	垂直度 (%)	$\pm 2$	钢尺	
	位置 (mm)	$\pm 5$		
	植筋 (mm)	本规程表 9.5.2-2	游标卡尺 或钢尺	
	深度 (mm)	本规程表 9.5.2-2	钢尺	
	垂直度	本规程表 9.5.2-2	钢尺	
	直径	本规程表 9.5.2-1	游标卡尺	

续表

序号	检查项目	锚固深度 (mm)	检验标准	检验方法		检验结果
				游标卡尺 或钢尺	扭矩扳手	
4 锚固 检查	膨胀型和扩 底型锚栓	扣矩: (%)	+5 0	游标卡尺 或钢尺		
			+10			
	化学锚栓 植筋	控制位移 (mm)	+2 0	游标卡尺		
		锚固深度 (mm)	+10 0	游标卡尺 或钢尺		
5	锚固承载力现场检测	满足设计和标准要求	拉拔仪	□合格	□不合格	□合格
	检验结果评定			□合格	□不合格	

记录:

质量员:

监理工程师;

技术负责人:

## 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对执行规程严格程度的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

## 引用标准名录

- 1** 《混凝土结构设计规范》GB 50010
- 2** 《建筑抗震设计规范》GB 50011
- 3** 《钢结构设计规范》GB 50017
- 4** 《碳素结构钢》GB/T 700
- 5** 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2
- 6** 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591
- 7** 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160
- 8** 《混凝土结构工程用锚固胶》JG/T 340